

# 建设项目环境影响报告表

项目名称：阳春市三甲卫生院项目

建设单位（盖章）：阳春市三甲卫生院



编制日期：2021 年 1 月

生态环境部制

## 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点--指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

打印编号: 1609899781000

## 编制单位和编制人员情况表

项目编号	803800		
建设项目名称	长春市三甲卫生院项目		
建设项目类别	49—108医院；专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务		
环境影响评价文件类型	报告表		
<b>一、建设单位情况</b>			
单位名称（盖章）	长春市三甲卫生院		
统一社会信用代码	12441781457062084K		
法定代表人（签章）	李汉宗		
主要负责人（签字）	袁康亮		
直接负责的主管人员（签字）	袁康亮		
<b>二、编制单位情况</b>			
单位名称（盖章）	广州蔚清环保有限公司		
统一社会信用代码	91440101327533570H		
<b>三、编制人员情况</b>			
<b>1. 编制主持人</b>			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
李方惠	2016035550350000003512550201	BH026774	李方惠
<b>2 主要编制人员</b>			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
李方惠	建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境简况、环境质量状况、评价适用标准、工程分析、本项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议	BH026774	李方惠

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection  
The People's Republic of China

编号: HP 00020149  
No.



持证人签名:  
Signature of the Bearer

姓名: \_\_\_\_\_  
Full Name 李方惠  
性别: \_\_\_\_\_  
Sex 女  
出生年月: \_\_\_\_\_  
Date of Birth 1969年08月09日  
专业类别: \_\_\_\_\_  
Professional Type \_\_\_\_\_  
批准日期: \_\_\_\_\_  
Approval Date 2016年5月

签发单位盖章:   
Issued by

签发日期: 2016年12月15日  
Issued on



管理号: 20160355503500  
File No. 00003512550201

附1

## 编制单位承诺书

本单位 广州蔚清环保有限公司（统一社会信用代码 91440101327533570H）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章):

年 月 日



## 编制人员承诺书

本人李为（身份证件号码[REDACTED]）郑重承诺：  
本人在三益清环保有限公司单位（统一社会信用代码91440101327533570H）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第2项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息



承诺人(签字): 李为

2020年 4月 3日

## 建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 广州蔚清环保有限公司（统一社会信用代码 91440101327533570H）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 阳春市三甲卫生院项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 李方惠（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2016035550350000003512550201，信用编号 BH026774），主要编制人员包括 李方惠（信用编号 BH026774）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2020年8月19日

## 承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号），特对报批 阳春市三甲卫生院项目 环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们共同承诺对提交的项目环评影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规划、环境质量现状调查、相关监测数据）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不負責任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、在项目施工期和运营期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

3、我们承诺廉洁自律，严格依照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

法定代表人（签名）

评价单位（盖章）

法定代表人（签名）

年 月 日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

# 目 录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目所在地自然环境简况.....	13
三、环境质量状况.....	16
四、评价适用标准.....	21
五、建设项目工程分析.....	25
六、项目主要污染物产生及预计排放情况.....	39
七、环境影响分析.....	42
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.....	81
九、结论与建议.....	84
附图 1 项目地理位置图.....	92
附图 2 项目四至、噪声现状监测点位图.....	93
附图 3 项目四至现场图.....	94
附图 4 项目周边敏感点分布图.....	95
附图 5 项目平面布置图.....	96
附图 6 主要污染源估算模型计算结果截图.....	97
附图 7 阳江市水环境功能区划图.....	98
附图 8 阳江市大气环境功能区划图.....	99
附图 9 阳江市地下水环境功能区划图.....	100
附图 10 三甲镇污水处理厂纳污范围图.....	101
附图 11 三甲镇土地利用总体规划图.....	102
附图 12 广东省环境管控单元图.....	103

## 一、建设项目基本情况

项目名称	阳春市三甲卫生院项目				
建设单位	阳春市三甲卫生院				
法人代表	李**	联系人	袁**		
通讯地址	阳春市三甲镇新市路 63 号				
联系电话	185*****43	传真	/	邮政编码	529632
建设地点	阳春市三甲镇新市路 63 号				
立项审批部门	/	批准文号	/		
建设性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>		行业类别及代码	Q8423 乡镇卫生院	
占地面积 (平方米)	10960		建筑面积 (平方米)	9881.5	
总投资 (万元)	800	环保投资 (万元)	140.5	占总投资比例	17.56%
评价经费 (万元)	/		预期投产日期	2021 年 5 月	

### 工程内容及规模:

#### 一、项目概况:

阳春市三甲卫生院始建于 1958 年，位于阳春市三甲镇新市路 63 号（地理位置中心坐标为东经 111.500493°、北纬 22.064380°，地理位置图见附图 1），是一所集医疗、预防保健和计划生育服务于一体的医疗机构。卫生院创院初期占地面积约 10960m<sup>2</sup>，主要建筑有 1 栋 2 层门诊楼、1 栋 3 层行政楼、1 栋 3 层住院综合楼、1 栋 5 层新住院综合楼、3 栋 1 层宿舍楼、2 栋 2 层宿舍楼、1 栋 5 层宿舍楼及一个发电机房，设床位 80 张。

为进一步优化医疗资源，完善卫生院基础设施配套建设，卫生院于 2016 年拆除院内 1 栋 2 层宿舍楼及 1 栋 1 层宿舍楼，建设 1 栋 3 层新门诊综合楼。为此，卫生院委托环评单位进行编制了《阳春市三甲卫生院新门诊综合楼项目环境影响报告表》，并获得了阳春市环境保护局的批复（春环审[2016]139 号）。

由于 2016 年进行的环境影响评价主要针对新门诊综合楼的环境影响进行评价，且卫生院原有功能性建筑历经科室调整、设备更新、环保措施改进等变化，另外卫生院拟在住院综合楼病房内增设 16 张病床，同时新建一座一体化污水处

理站处理院内产生的综合污水。为此，卫生院拟对全院现有及拟建设内容办理环境影响评价手续。

本项目建成后占地面积约 10960m<sup>2</sup>，主要建筑包括 1 栋 2 层公共卫生科、1 栋 3 层门诊综合楼、1 栋 4 层住院综合楼 A、1 栋 5 层住院综合楼 B、1 栋 3 层办公楼、5 栋 1 层宿舍楼、1 栋 2 层宿舍楼、1 栋 5 层宿舍楼及 1 个洗衣间、1 个停尸房、1 个备用发电机房、1 个医疗废物暂存间和 1 个保安室，总建筑面积约 9881.5m<sup>2</sup>。共设床位 96 张，医护人员 59 人，其他职工 46 人，其中 40 人在卫生院内住宿。开设的诊疗科目为预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、中医科，设有手术室，不设传染科、口腔科，日门诊量约 130 人次，设地面停车位 33 个。

根据《中华人民共和国环境保护法》（主席令第 9 号，2015 年 1 月 1 日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）的有关要求和规定，本项目应执行建设项目环境影响评价的审批制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部部令 第 16 号）的规定，本项目属于“四十九、卫生 84”中的“108 基层医疗卫生服务 842—其他（住院床位 20 张以下的除外）”，应编制报告表。

因此，受阳春市三甲卫生院委托，广州蔚清环保有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织了相关技术人员进行了现场踏勘，在认真调查研究及收集有关数据、资料基础上，结合项目所在区域的环境特点和区域规划，对项目进行了环境影响分析，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位呈交环境保护行政主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供参考依据。

本次评价不包括医学影像科所涉及的放射性设备的辐射环境影响评价内容，医学影像科的放射性设备应委托有相关资质的评价单位单独编制环境影响评价报告并报批。

## 二、项目基本情况

### 1 总平面布置图及四至情况

本项目位于阳春市三甲镇新市路 63 号，占地面积 10960 m<sup>2</sup>，中心地理坐标为东经 111.500493°、北纬 22.064380°。卫生院东南、东北面紧邻三甲镇居民区，

西北面隔 10m 道路为三甲镇计生办，西南面紧邻三甲镇居民区，南面紧邻农垦三叶学校。项目地理位置见附图 1，项目四至图见附图 2、3，项目平面布置见附图 5。

## 2 工程组成

本项目位于阳春市三甲镇新市路 63 号，主体工程已建成，拟建内容主要包括增加 16 张床位、新建 1 座一体化污水处理站和配套污水管网。项目主要经济技术指标见表 1-1，具体工程组成见表 1-2。

表 1-1 项目经济技术指标一览表

类别	本项目指标		备注
	占地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	
公共卫生科 (2F)	426.5	853	已建
门诊综合楼 (3F)	405	1300	已建并进行环评
办公楼 (3F)	238	714	已建
住院综合楼 A (4F)	300	1200	已建，新增加 10 张病床
住院综合楼 B (5F)	475	2375	已建，新增加 6 张病床
1 号宿舍 (1F)	382	382	已建
2 号宿舍 (1F)	272.5	272.5	已建
3 号宿舍 (2F)	320	640	已建
4 号宿舍 (1F)	225	225	已建
5 号宿舍 (1F)	225	225	已建
6 号宿舍 (5F)	285	1425	已建
7 号宿舍 (1F)	100	100	已建
洗衣间 (1F)	30	30	已建
停尸房 (1F)	30	30	已建
备用发电机房 (1F)	22.5	22.5	已建
医疗废物暂存间 (1F)	27.5	27.5	已建
保安室 (1F)	60	60	已建
绿化面积	500	0	已建
污水处理站	30	0	新建
停车位、道路及其他	6606	0	/
合计	10960	9881.5	/

表 1-2 项目工程组成一览表

工程类别	工程名称	本项目完成后	变化情况	
主体工程	公共卫生科	1 栋 2 层建筑，主要包括防保、公共卫生、儿保、档案室、杂物间等。	已建	
	门诊综合楼	1 栋 3 层建筑，主要包括护士站、药房、收费区、医生诊室、检验科、血库、B 超室、心电图室、胃镜室、药库、中药房、中医理疗室、值班室等	已建	
	住院综合楼 A	1 栋 4 层建筑，主要包括发热门诊、手术室、会议室、病房（50 张床位）等	已建，新增加 10 张床位	
	住院综合楼 B	1 栋 5 层建筑，主要包括制氧室、清创室、治疗室、妇产科、病房（46 张床位）等	已建，新增加 6 张床位	
辅助工程	办公楼	1 栋 3 层建筑，主要包括供应室、放射室、X 光室、会议室、财务室、后勤间、院长室等	已建	
	宿舍和食堂	设 5 栋 1 层、1 栋 2 层、1 栋 5 层建筑，供职工住宿，其中 1 栋 2 层宿舍楼一层设食堂	已建	
	洗衣间	1 栋 1 层建筑，用于医院衣物洗涤	已建	
	停尸间	1 栋 1 层建筑，用于尸体存放	已建	
	保安室	1 栋 1 层建筑，用于保卫工作	已建	
	停车场	设地面停车位 33 个	已建	
公用工程	给水系统	由市政自来水供给	已建	
	排水系统	生活污水经化粪池、隔油隔渣池与化粪池预处理后的医疗废水一起经自建污水处理站处理后通过市政污水管网排入三甲镇污水处理厂处理	新建污水处理站	
	供氧系统	设 1 个制氧室	已建	
	供电系统	由市政电网提供，设 2 台（75kW、84kW）备用柴油发电机	已建	
环保工程	综合污水	生活污水经化粪池、隔油隔渣池与化粪池预处理后的医疗废水一起经自建污水处理站处理后通过市政污水管网排入三甲镇污水处理厂处理	新建污水处理站	
	废气	厨房油烟	油烟净化装置处理后，引至 3 号宿舍楼楼顶（G1，6m）排放。	已建
		备用发电机尾气	收集后引至发电机房顶部管道（G2，3m）排放。	已建
		污水站恶臭	密闭构筑物，UV 光解除臭后排放（G3，3m）	新建污水处理站
		医疗废物暂存间恶臭	及时清运、清洁	/
		机动车尾气	露天扩散，绿化带吸收	/
带病原微生物的气溶胶	及时消毒，高空扩散	/		

	固体废物	生活垃圾交环卫部门及时清运处理；餐厨垃圾委托有相应处理能力的单位处理；医疗废物、检验科废液、污水处理污泥、废 UV 灯管交由有相应危废处置资质的单位处置	/
--	------	--	---

### 3 主要设备

本项目主体工程已建成，主要医疗设备已投入使用，具体见表 1-3。拟建污水处理站配套建设工程设备及耗材见表 1-4。

表1-3 本项目主要医疗设备情况表

设备名称	单位	数量	型号
病床	张	96	2120*960*560mm
推车	辆	2	/
洗衣机	台	1	/
全自动医用洗衣机	台	1	/
电骨钻	台	1	/
骨科床	台	4	/
立式血压计	台	1	/
无影灯	台	6	/
冷光子母手术无影灯	台	1	/
高压消毒炉	台	1	YZM-60A
不锈钢抢救车	台	1	/
紫外线消毒车	台	2	/
婴儿培训箱	台	1	/
婴儿培养箱	台	1	/
婴儿辐射保暖台	台	1	/
麻醉机	台	1	/
生化机	台	1	Bc-350E
尿八项机	台	1	/
血糖仪	台	1	Getein-1600
人流机	台	1	/
血液细胞分析仪	台	2	/
电解质分析仪	台	2	MI-921CTP
血凝仪	台	2	BS-350E
治疗仪	台	2	/
全自动生化机	台	1	/
尿液分析仪	台	1	URJT-500B
全自动特殊化分析仪	台	1	BS-350E
荧光免疫定量分析仪	台	1	Getein-1600
X 光机	台	3	/
DR 机	台	1	F30-11F 型

洗胃机	台	2	DXW-2A
胃镜	台	1	/
氧气瓶	台	9	/
制氧机	台	1	/
医用中心制氧系统 TT 型控制器	台	1	/
中心供氧系统	台	1	/
B 超探头	台	1	/
B 超机	台	2	/
彩色超声诊断仪	台	1	/
心电图机	台	3	ECG-6010
电心监护仪	台	3	/
监护仪	台	3	/
迈瑞便携式多参数监护仪	台	2	/
医用脱水机	台	1	/
电加热立式蒸汽灭菌器	台	1	/
脉动真空压力蒸汽灭菌器	台	1	/
高压灭菌器	台	1	/
车载冰箱	台	1	/
血库冰箱	台	1	/
台式低速离心机	台	1	80-2 型
便捷式血小板恒温振荡箱	台	1	/
低温保存箱	台	1	/
控制三维立体腰椎牵引床	台	1	/
眼科裂隙灯显微镜检查仪	台	1	/
电针仪	台	2	/
显微镜	台	1	OLYMPUS-CX31

表 1-4 污水处理站主要设备及耗材情况表

序号	名称	规格	材质	数量	单位	备注
1	三级化粪池提升泵	铰刀式潜污泵	铸铁	12	项	6 用 1 备
2	一体化设备	集装箱式, 9m*3m*3m, 含调节池、厌氧池、好氧池、MBR 池、设备间	碳钢	1	套	地上式
3	调节池提升泵	Q=3.5m <sup>3</sup> /h, H=8m, 潜污泵	铸铁	2	台	1 用 1 备
4	缺氧池潜水搅拌机	功率 0.37kw, 含电机、搅拌叶等	铸铁	1	台	/
5	好氧池曝气盘	Ø215	EPDM	1	套	/
6	回转式风机	Q=3m <sup>3</sup> /min, H=3m	/	2	台	1 用 1 备
7	好氧池组合填料	/	组合	1	项	

8	硝化液回流泵	潜污泵	铸铁	1	台	/
9	MBR 膜	膜设计流量 15L/h.m <sup>2</sup> , 出水 8min, 停止 2min	组合	280	m <sup>2</sup>	/
10	MBR 膜支架	方通, 配套	304 不锈钢	1	项	/
11	MBR 膜产水泵	Q=3.5m <sup>3</sup> /h, H=15m, 自吸泵	过流材质 304 不锈钢	2	台	1 用 1 备
12	MBR 池排泥泵	Q=3.5m <sup>3</sup> /h, H=8m, 离心泵	铸铁	1	台	/
13	紫外线消毒设备	处理量 70T/d	组合	1	台	/
14	排水泵	离心泵	铸铁	2	台	1 用 1 备
15	污水管网	DN50	高密度聚乙烯双壁波纹管	891	m	/

#### 4 主要医疗用品及耗材

卫生院使用的医疗用品、药剂均为外购成品，具体见表 1-5。

表 1-5 卫生院使用药品一览表

序号	药品名称	单位	现状年用量	本项目建成后年用量	变化量
1	片剂类	盒	30220	30220	0
2	口服类	盒	6308	6308	0
3	针剂类	支	279935	279935	0
4	膏剂、粉剂等类别	瓶/支	243616	243616	0
5	0.9%氯化钠注射液 (250ml)	瓶	7400	7400	0
6	0.9%氯化钠注射液 (100ml)	瓶	19580	19580	0
7	医用酒精 (75%) 500ml	瓶	1000	1000	0

部分药剂理化性质见表 1-6。

表 1-6 部分药剂理化性质及危险特征

材料名称	理化性质	危险特征
医用酒精	一种无色透明、易挥发，易燃烧，不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。凝固点-117.3℃。沸点 78.2℃。酒精在 70% (V) 时，对于细菌具有强烈的杀伤作用。也可以作防腐剂，溶剂等。LD50: 7060mg/kg (兔经口); 7430mg/kg (兔经皮)。LC50: 37620mg/m <sup>3</sup> , 10h (大鼠吸入)。	有麻醉性，对皮肤有刺激性；易燃、易挥发，能作燃料，燃烧时发出无烟火焰，闪点为 12℃，引燃温度为 36℃，蒸气易着火爆炸，酒精的蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸下限 (体积分数) 为 3.3%，爆炸上限 (体积分数) 为 19%。
氯化钠	化学式: NaCl, 密度: 2.165g/cm <sup>3</sup> , 熔点: 801℃, 沸点: 1465℃, 闪点: 1413℃。无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，	/

是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。稳定性比较好，其水溶液呈中性。
--

## 5 公用配套工程

### (1) 给水

本项目用水由三甲镇自来水给水管网供给，用水量约为 18804.8m<sup>3</sup>/a，为生活用水和医疗用水。

### (2) 排水

本项目污水排放量约为 16924.32m<sup>3</sup>/a，其中医疗废水 12308.9m<sup>3</sup>/a，生活污水 4615.43m<sup>3</sup>/a。宿舍区生活污水经化粪池、隔油隔渣池预处理后与经化粪池预处理的医疗废水一起经自建污水处理站处理后经市政污水管网排入三甲镇污水处理厂进行深度处理，尾水排入三甲河。

### (3) 供电

本项目用电由三甲镇电网提供，年用量约 20 万 kw·h，备用发电机房内设 2 台（75kW、84kW）备用发电机。

### (4) 消防系统

卫生院消防水源由市政给水管网提供，公共走道、各功能用房等各公共场合均设置了灭火系统。为了能迅速扑灭可能的火灾，除了上述的消防设施外，项目还按《建筑灭火器配置设计规范》设置一定数量的干粉灭火器。

### (5) 其他

卫生院不设锅炉、中央空调系统等。卫生院在主要综合楼各层开水间设置电热水器，为病患和家属提供开水服务，病房及职工宿舍卫生间设置单独的电热水器，为病患及职工提供热水洗澡。卫生院内设有分体空调。

## 6 劳动定员及工作制度

本项目设医护职工 59 人，其他职工 46 人，共计 105 人，其中 40 人在卫生院内住宿，院内设有 1 个职工食堂。卫生院实行三班制，每班工作 8 小时，每日营业 24 小时，全年营业 365 天。

## 7 项目选址及产业政策相符性分析

### (1) 选址合理性分析

阳春市三甲卫生院位于阳春市三甲镇新市路 63 号，根据建设单位提供的相关土地使用证明（见附件 8），本项目用地属医院用地。根据三甲镇土地利用总体规划（具体见附图 11），本项目所在地为现状建设用地，项目用地性质与当地土地利用规划不冲突。项目建设地点附近无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。本项目的建设符合城镇总体规划以及环保规划要求。

因此项目所在地用地合理。

## （2）产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目属于鼓励类中“三十七、卫生健康—5、医疗卫生服务设施建设”；根据《市场准入负面清单》（2020 年版）可知，本项目涉及“许可准入类”中第 94 项“未获得许可或资质条件，不得设置医疗机构或从事特定医疗业务”，许可准入措施为“设置医疗机构批准书及医疗机构执业许可证核发”，本项目已获得医疗机构批准书及医疗机构执业许可证（具体见附件 3），不属于负面清单范围。

因此，本项目符合国家和地方相关的产业政策要求。

## （3）“三线一单”符合性分析

### 1) 生态保护红线

根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71 号）本规划位于重点管控单元（具体见附图 12）。执行区域内以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。

根据阳春市有关区划、规划，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，本项目不在生态保护红线范围内。

### 2) 环境质量底线

根据项目所在区域大气、地表水及声环境质量现状监测数据，区域大气、地表水及声环境质量均满足相应质量标准。本项目主体建筑已建成，本次工程新建 1 套污水处理设施及配套管路系统，施工期间主要污染物为废水、废气、扬尘、噪音和固体废弃物等，建设单位和施工单位采取一定的防治措施后不会对现有环境产生不利影响；污水处理站建成投入运行后，项目营运期产生的主要污染为综

合污水（医疗污水及生活污水）、医疗废物、污水处理站污泥、污水处理站恶臭废气等，废气、噪声通过有效治理后达标排放，医疗废物、污水站污泥等危险废物委托有资质单位定期处理处置，对周边环境产生的影响很小。本项目院内生活污水和医疗污水在进入自建污水处理站处理达到三甲镇污水处理厂纳管标准与《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准较严值后经市政污水管网排入三甲镇污水处理厂进行深度处理，一定程度上减轻了水污染物排放负荷。

根据项目所在地环境现状调查和污染物影响分析，在落实本次评价提出的污染防治措施后，项目产生的污染物均能达标排放或做到合理处置，对区域内环境负面影响较小，环境质量可保持现有水平。因此，本项目建设不会突破区域环境质量底线。

### 3) 资源利用上线

项目在营运期间会消耗一定量的电力资源、水资源等，但相对区域资源总量占比较小，不会突破区域的资源利用上线。

### 4) 环境准入清单

本项目位于阳春市，该行政区域目前尚未制定环境准入清单。本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目，属于《市场准入负面清单（2020年版）》中“市场准入负面清单”的“许可准入类”中“（十七）卫生和社会工作”行业“94、未获得许可或资质条件，不得设置医疗机构或从事特定医疗业务”，许可准入措施为“设置医疗机构批准书及医疗机构执业许可证核发”，本项目已获得医疗机构执业许可证，符合许可准入条件。

综上所述，项目不在生态保护红线内，未超出环境质量底线及资源利用上线，符合环境准入清单要求，项目建设符合区域“三线一单”控制要求

**与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：**

本项目主体工程已建成运营，根据项目实际情况，项目原有污染防治措施情况如下表 1-7 所示，污染源源强分析详见后文“五、建设项目工程分析”专章。

**表 1-7 原有污染防治措施情况一览表**

污染源		污染物名称	处理措施	是否符合现行环保要求
废水	综合污水(医疗污水及生活污水)	COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮	生活污水经化粪池、隔油隔渣预处理与化粪池预处理后的医疗污水汇合形成综合污水一起排入三甲镇污水处理厂	不符合，医疗机构污水处理宜采用二级处理+消毒工艺要求
	带病原微生物的气溶胶	病原微生物	定时消毒，独立通风过滤系统，紫外灯照射灭菌	
废气	停车场机动车尾气	NO <sub>x</sub> 、CO、THC	露天扩散，绿化带吸收	符合
	备用发电机尾气	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、烟尘	收集后引至发电机房顶部管道排放	
	厨房油烟	油烟	油烟净化装置处理后，引至食堂楼顶排放	
	垃圾收集点恶臭	恶臭	委托环卫部门定期清运处理，定期清洗、消毒、除臭	
噪声	院区	设备运行噪声	墙体隔声、距离衰减	符合
		进出车辆噪声	规定车辆进、出及停车交通线路，减少机动车频繁启动和速度，规范地面停车场的停车秩序，禁止鸣笛等	
		人群社会噪声	墙体隔声、距离衰减	
固体废物	生活垃圾	生活垃圾	生活垃圾交环卫部门及时清运处理；餐厨垃圾委托有相应处理能力的单位处理	符合
	医疗废物(HW01)	感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物	采用专用容器分类收集、暂存于医疗废物暂存处，并定期清运、清洁消毒和喷洒除臭剂等，委托阳江市一达医疗废物回收处理有限公司定期处置	基本符合
	化粪池污泥	污泥	委托环卫部门吸粪车定期抽取清运	不符合，医疗机构化粪池污泥应消毒达标后清掏，按照危险废物管理和处置

**现有项目存在的环境问题及整改建议：**

(1) 存在问题

① 目前卫生院未独立收集检验废液并交有资质的单位处理，而是与医疗废水一同外排；

② 原批复自建污水处理站采用“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”工艺，设计处理规模 38t/d，目前尚未建设。而且原批复的污水处理站规模不能满足卫生院的需求。目前卫生院污水经化粪池预处理直接排入市政污水管网，不符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的非传染病医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果的要求。

#### （2）整改建议

① 对检验废液单独收集并交有相应处理资质单位处置；

② 设置一套一体化污水处理设备处理卫生院院内综合污水，拟将综合污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准与三甲镇污水处理厂设计进水水质较严者，经市政污水管网排入三甲镇污水处理厂进行深度处理。

#### 4、项目周边的污染源情况及主要环境问题

卫生院附近无重污染的大型企业或重工业，主要为三甲镇居民区、商业区。区域主要污染物为附近居民生活中产生的油烟、社会噪声、生活污水及生活垃圾等，以及附近道路车辆行驶噪声和扬尘等。卫生院营运至今，没有因环保原因受到投诉的记录。

## 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

### 一、地理位置

本项目位于阳春市三甲镇新市路63号，地理位置中心坐标为东经111.500493°、北纬22.064380°，地理位置图见附图1。

阳春市位于广东省西南部，漠阳江中上游，地处东经111°16'27"至112°09'22"，北纬21°50'36"至22°41'01"，与珠江三角洲、香港、澳门相邻，距阳江港口60公里。全市总面积4054.7平方公里。南北长104公里，东西宽91公里。

### 二、地形、地貌

阳春市地形以山地丘陵为主，阳春，意取漠水之阳，四季如春。是祖国大陆最南端的喀斯特地貌地带，地形以山地丘陵为主，为狭长的河谷盆地和小平原。阳春市主要地形是由沿漠阳江流域形成自东北向西南走向的谷地平原和谷地周围的山地丘陵组成。区域地貌为一呈北东走向的河谷盆地，漠阳江蜿蜒流经其中。盆地高度5-7km，其中剥蚀残丘发育且多依盆地走向成线状展开。区域大地构造位置属于华南华夏系构造带南西端，吴川至四会断裂带南东侧的阳春至春湾复向斜中。复向斜轴向北东40度一翼角较陡，轴面近于直立，向南倾伏，槽部为中、上石炭统合下二迭统地层，两翼为下石炭统和中上泥盆统地层。断裂发育，以高角度逆断层为主。沿主断裂有花岗闪长岩体侵入。

### 三、气象条件

阳春市位于北回归线以南，气候类型为南亚热带海洋性季风气候，光、热、水资源丰富，温暖多雨为气候基本特征。

阳春市常年气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，一年中7、8月份气温最高，1月份最冷。据多年气象观测资料，多年平均气温为22.1℃，年极端最高气温38.4℃，极端最低气温-1.8℃。全年无霜期340天。雨水充沛，年平均降雨量2335mm，其中4~9月的降水约占全年的82%。

阳春市多年平均主导风为NNE，频率为16%，其次为NE风和S风，频率分别为14%和8.8%，静风频率为29%。季风气候明显，夏季成盛行偏南风，7月最大频率17%，冬季盛行偏北风，1月最大频率27%。夏季平均风速2.1m/s，

冬季平均风速 2.2m/s。

#### 四、水文条件

##### 地表水水文：

阳春市主要河流为漠阳江，该江从东北向西南横贯全市，水质清澈含砂量少，流量大。漠阳江发源于省境云浮市西南大云雾山南侧，初向西南行，流经阳春市马南山后，转 90 度折向东南，在阳江市的北津流入南海。干流长 169 公里，流域面积 6042 平方公里。流域面积在 100 平方公里以上的支流有 20 条。漠阳江的西面和北面有天露山等一系列东北西南走向的山脉阻挡，使来自海洋的季风和台风在山地前缘产生大量降雨。漠阳江谷地以雨量丰沛著称，年降水量达 1800~2000 毫米，且暴雨径流特性非常突出，流量分配极不均匀。极端最大流量值出现的月份和月均最大流量的月份不一致，各月流量的极端值和月均值相差很大，月内最大流量与最小流量可相差 40 倍。受降雨季节分配不均匀影响，漠阳江一年中相应会有两次主要洪峰出现，除夏季 6、7 月有一次外，9 月再出现一次。

漠阳江春城至高朗河段坡降为 0.0001416，水面比降为 0.0001247，河床平均宽度为 275m，丰枯流量比约为 2.6 左右。根据水文站提供的资料，漠阳江春湾城区段的最高洪水位 33.3 米，最大排洪为 1188m<sup>3</sup>/秒。二十年一遇洪水淹没区范围基本在漠阳江的泄洪区内，洪水对整个城区未构成威胁。阳春水文站以上漠阳江河段长 116km，控制流域面积 2288km<sup>2</sup>。

三甲河流域地处阳春市三甲镇，发源于阳春双窖七星岭鸡笼顶东侧，南海水系漠阳江支流潭水河的支流。从北向南偏东流经长沙，入长沙水库（中型）。经山坪、西岸、角塘尾陂、响水陂，于三甲曲江貽龙流入潭水河，系漠阳江二级支流。流域面积 285 km<sup>2</sup>，主河流长 48.4 km，河床比降 3.409%。

##### 地下水水文：

据勘察，阳春地下水类型主要有第四系覆盖层中的孔隙潜水、基岩裂隙水。孔隙潜水主要赋存于第四系覆盖层中的第（2-4）层粗砂、砾砂中，属强透水层，与地表水贯通、互补，含水量较丰富。此外，粘性土中存在少量孔隙水，地层为微~弱透水层第四系覆盖层中，属微~极微透水层，含水量贫乏。基岩裂隙水主要赋存于基岩张性裂隙中，水量一般较少，局部因构造作用裂隙发育处则水量较多，其主要补给来源为地表水及大气降水。同时，局部岩溶发育部位可能存在岩

溶水，并且可能由于裂隙发育，具有一定的连通性，与河水及第四系覆盖层中的地下水贯通并受其补给。

地下水主要受河水、大气降水渗透补给，排泄以向下基岩裂隙排泄及蒸发为主。区内环境水对混凝土无腐蚀性，对混凝土结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀。

## **五、自然资源**

阳春自然资源丰富。阳春地属亚热带雨林气候，雨量充沛，气候温和，土地肥沃。漠阳江水环境质量总体达国家优良标准，饮用水源水质达标率100%，环境空气质量保持国家二级水平。林业用地面积391万亩，森林覆盖率达67.7%。矿产资源储量大、品位高，是全国矿产最丰富的6个县之一，已探明的矿种有40多种，其中石灰石总储量60亿吨。旅游资源得天独厚，拥有南国第一名胜的凌霄岩、国内影视拍摄重要基地的春湾石林、全国四大崆峒山之一的崆峒岩、岭南第一瀑布的白水瀑布、中国第一氡泉的春都温泉和鹅凰嶂、百涌省级自然保护区等，阳春八景凌霄秀色、鹅凰飘瀑、春湾奇观、东湖春晓、崆峒禅踪、漠阳古韵、春都氡泉、凤凰朝阳名闻遐迩。鸡笼顶高山草原、鹅凰嶂森林生态、马兰田园风光等生态旅游景点正加快规划建设。

### 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

本项目选址环境功能属性表见下表。

**表 3-1 环境功能属性表**

项目	功能区类别
地表水环境	三甲河（阳春长沙大顶至阳春貽隆）与潭水河（阳春鸡笼顶至阳春古良口）属于Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
地下水环境	根据《广东省地下水功能区划》，本项目位于H094417001Q01 粤西桂南沿海诸河阳江阳春分散式开发利用区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
大气环境	属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。
声环境	属于 2 类功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准。
是否基本农田保护区	否
是否风景保护区、特殊保护区	否
是否污水处理厂集水范围	是，三甲镇污水处理厂
是否风景名胜保护区	否
是否敏感区	否

#### 1、环境空气质量现状

本项目地处阳春市三甲镇，所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中的二级标准。

阳春市为阳江市下辖的县级市，根据广东省环境质量考核状况网站查阅的资料可知，阳江市 2019 年环境空气质量状况如下表所示（网址链接：

<http://113.108.142.147:20061/StationStatus/AppCheck>）。

**表 3-2 2019 年阳江市空气环境质量统计表**

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率	达标情况
SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	7μg/m <sup>3</sup>	60μg/m <sup>3</sup>	11.67%	达标
NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	18μg/m <sup>3</sup>	40μg/m <sup>3</sup>	45.00%	达标

PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	42μg/m <sup>3</sup>	70μg/m <sup>3</sup>	60.00%	达标
PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	28μg/m <sup>3</sup>	35μg/m <sup>3</sup>	80.00%	达标
CO	日平均质量第95百分位浓度	1.2mg/m <sup>3</sup>	4mg/m <sup>3</sup>	30.00%	达标
O <sub>3</sub>	8h 平均第90百分位浓度	154μg/m <sup>3</sup>	160μg/m <sup>3</sup>	96.25%	达标

根据上表数据分析可知，项目周边空气环境能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准要求，本项目所在区域为环境空气质量达标区。

## 2、地表水环境质量现状

本项目生活污水经化粪池、隔油隔渣池处理后与经化粪池处理的医疗废水一起进入项目自建污水处理站处理后通过市政污水管网排入三甲镇污水处理厂。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），纳污水体三甲河属漠阳江水系，起点阳春长沙大顶，终点阳春貽隆，长度47km，功能为饮农，水质目标为Ⅱ类水体；潭水河属漠阳江水系，起点阳春鸡笼顶，终点阳春古良口，长度107km，功能为饮农，水质目标为Ⅱ类水体；三甲河（阳春长沙大顶至阳春貽隆）与潭水河（阳春鸡笼顶至阳春古良口）均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

为了了解三甲河、潭水河的水质情况，建设单位委托阳江市康荣环境检测有限公司于2020年8月5日至2020年8月7日对三甲河、潭水河水质进行监测。地表水监测断面布置见附图10，监测报告见附件5，其监测结果见表3-3。

表 3-3 地表水现状监测数据

监测断面	时间	SS	pH	DO	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	氨氮	总磷	LAS	粪大肠菌群
W1三甲镇污水处理厂排污口上游500m	2020.8.5	8	7.31	6.8	13	2.6	0.408	0.03	0.05L	1200
	2020.8.6	8	7.28	7.0	14	2.8	0.402	0.05	0.05L	1100
	2020.8.7	9	7.26	6.9	14	2.8	0.405	0.03	0.05L	1100
W2三甲镇污水处理厂排污口下游	2020.8.5	13	7.25	7.1	14	2.8	0.455	0.06	0.05L	1700
	2020.8.6	12	7.28	7.2	15	2.9	0.452	0.07	0.05L	1400
	2020.8.7	10	7.26	7.0	13	2.8	0.457	0.06	0.05L	1400

1000m										
W3三甲河与潭水河汇入口下游1500m	2020.8.5	8	7.18	7.2	13	2.6	0.462	0.06	0.05L	1300
	2020.8.6	8	7.16	7.3	13	2.7	0.465	0.08	0.05L	1200
	2020.8.7	10	7.15	7.3	14	2.7	0.459	0.05	0.05L	1200
执行标准（II类标准）	/	6~9	≥6	≤15	≤3	≤0.5	≤0.1	≤0.2	≤2000	

根据监测结果，三甲河、潭水河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，说明该项目所在地地表水环境质量良好。

### 3、声环境质量现状

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，本项目所在地区属2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准[即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]。

为了解本项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托阳江市康荣环境检测有限公司于2020年3月24日~3月25日昼间和夜间对卫生院四周边界进行噪声现状监测，监测时期卫生院正常运营。噪声监测布点见附图2，监测结果见附件6及表3-4。

表3-4 噪声现状监测数据（单位：dB（A））

测点名称及位置	监测日期	噪声测定值[单位：Leq dB（A）]		噪声标准限值[单位：Leq dB（A）]	
		昼间	夜间	昼间	夜间
S1 项目东侧边界外1米	03月24日	57.1	48.0	≤60	≤50
	03月25日	57.2	47.6	≤60	≤50
S2 项目西侧边界外1米	03月24日	58.9	48.6	≤60	≤50
	03月25日	57.5	48.2	≤60	≤50
S3 项目南侧边界外1米	03月24日	58.2	49.4	≤60	≤50
	03月25日	58.3	48.7	≤60	≤50
S4 项目北侧边界外1米	03月24日	58.5	47.3	≤60	≤50
	03月25日	58.7	46.4	≤60	≤50

监测结果表明，建设项目四面边界昼、夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，表明项目所在地声环境质量良好。

### 4、主要环境保护目标

本项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在区域附近地表水、空气、声的环境质量，采取合理有效的环保防治措施，使其营运期中不会对所在区域环境质量产生影响。

具体保护目标如下：

(1) 水环境保护目标

根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]14号），项目纳污水体三甲河、潭水河地表水Ⅱ类功能区，保护目标为纳污水体的水环境质量不因建设项目运营而有所下降。

(2) 环境空气保护目标

控制本项目外排大气污染物的排放，保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单的二级标准要求。

(3) 声环境保护目标

本项目声环境保护目标是控制设备运行时产生的噪声，保护评价区内声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

(4) 妥善处理本项目固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。

(5) 环境保护敏感点

本项目非生态控制区，评价范围内没有自然保护区、饮用水源保护区等特殊保护区。

项目边界主要环境敏感保护目标见表项目周围主要环境保护目标见表3-5。

表 3-5 项目周边主要环境保护目标

序号	名称	坐标		保护对象	保护内容(人)	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		X	Y					
1	农垦三叶学校	0	-77	学校	1000	大气二级、声2类	南	紧邻
2	三甲镇	0	-38	居住区	4000		/	紧邻
3	永安	30	120	居住区	1000		东北	50
4	和平	0	193	居住区	200		西北	125
5	三甲中学	182	-211	学校	2360	大气二级	东南	230
6	东门	400	312	居住区	350		东北	400
7	丹溪	610	-241	居住区	500		东南	545
8	东岸垌	964	-142	居住区	150		东南	990
9	龙湾	893	-780	居住区	300		东南	1250

10	田心坡	256	-712	居住区	740		东南	745
11	中心村	0	-813	居住区	350		南	740
12	松溪	-458	-255	居住区	800		西南	460
13	三甲河	/	/	水环境	水体质量	水环境 II类	东	400
备注：以项目中心位置：E111.500493°，N22.064380°为坐标原点（0，0），正北、正东方向分别为Y、X轴，建立坐标系（下同）。								

#### 四、评价适用标准

1、环境空气质量标准：项目区域 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、和 O<sub>3</sub> 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单的二级标准，H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub> 小时均值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 中所列其他污染物空气质量浓度参考限值，具体见表 4-1。

**表 4-1 环境空气质量标准**

标准	污染物名称	执行标准值		单位
		取值时间	二级标准	
《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及 2018 年修改单	二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	年平均值	60	μg/m <sup>3</sup>
		24小时平均值	150	
		1小时平均	500	
	二氧化氮 (NO <sub>2</sub> )	年平均值	40	
		24小时平均值	80	
		1小时平均	200	
	颗粒物 (PM <sub>10</sub> )	年平均值	70	
		24小时平均值	150	
	颗粒物 (PM <sub>2.5</sub> )	年平均值	35	
		24小时平均值	75	
	CO	24小时平均	4mg/m <sup>3</sup>	
		1小时平均	10mg/m <sup>3</sup>	
	O <sub>3</sub>	日最大8小时平均	160	
		1小时平均	200	
《环境影响评价技术 导则大气环境》 (HJ2.2-2018) 附录 D	NH <sub>3</sub>	1小时平均	200	
	H <sub>2</sub> S	1小时平均	10	

2、地表水环境质量标准：三甲河、潭水河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准，具体见表 4-2。

**表 4-2 水环境质量标准**

序号	污染物	II 类标准限值
1	pH (无量纲)	6~9
2	COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	≤15
3	DO(mg/L)	≥6
4	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	≤3
5	氨氮(mg/L)	≤0.5
6	总磷(mg/L)	≤0.1
7	SS(mg/L)	/

	8	粪大肠菌群(个/L)	≤2000	
污 染 物 排 放 标 准	3、声环境质量标准：			
	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类，具体见表4-3。			
	<b>表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）</b>			
	类别	昼间（6:00~22:00）	夜间（22:00~6:00）	
	2类	60dB（A）	50dB（A）	
	<b>1、水污染物排放标准</b>			
	食堂废水经隔油隔渣池预处理，生活污水、医疗废水经化粪池预处理后经自建污水处理站进行处理，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准与三甲镇污水处理厂进水水质要求较严者后经市政污水管网排入三甲镇污水处理厂处理，尾水排入三甲河。具体标准值见表4-4。			
	<b>表4-4 污水排放标准 单位：mg/L（pH除外）</b>			
	时段	pH	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>
	三甲镇污水处理厂进水水质要求	6~9	180	100
GB18466-2005表2预处理标准	6~9	250	60	
本项目排放标准	6~9	180	60	
			SS	
			氨氮	
			粪大肠菌群（MPN/L）	
			/	
			5000	
			5000	
<b>2、大气污染物排放标准</b>				
(1) 污水处理站				
污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，具体见表4-5。				
<b>表4-5 污水处理站周边大气污染物标准</b>				
污染物	标准值（mg/m <sup>3</sup> ）			
氨	1.0			
硫化氢	0.03			
臭气浓度（无量纲）	10			
(2) 带病原体的气溶胶执行《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）				
表1 各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准。				

(3) 备用柴油发电机废气

备用柴油发电机废气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

表 4-6 备用柴油发电机废气排放标准

污染物	无组织排放监控点浓度限值(mg/m <sup>3</sup> )	执行标准
颗粒物	1.0	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段
SO <sub>2</sub>	0.4	
NO <sub>x</sub>	0.12	

(4) 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001) 表 2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率中的小型规模标准, 即油烟最高允许排放浓度为 2.0mg/m<sup>3</sup>, 净化设施最低去除效率 60%。

(5) 汽车尾气执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016) 中阶段第一类车型试验污染物的排放限值标准。

表 4-7 汽车尾气排放标准

污染物	第一类车型试验污染物的排放限值(mg/km)	执行标准
CO	700	《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016) 中阶段第一类车型试验污染物的排放限值
THC	100	
NO <sub>x</sub>	60	

(6) 医疗废物暂存间恶臭

执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表1恶臭污染物厂界标准值中的二级新建标准, 见下表4-8。

表 4-8 医疗废物暂存间恶臭排放标准

污染物	标准值
臭气浓度(无量纲)	20

3、噪声排放标准

(1) 施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 标准(昼间≤70dB(A); 夜间≤55dB(A))。

	<p>(2) 营运期</p> <p>营运期项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区标准 (昼间<math>\leq 60\text{dB(A)}</math>; 夜间<math>\leq 50\text{dB(A)}</math>)。</p> <p><b>4、固体废物控制标准</b></p> <p>(1) 一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单标准。</p> <p>(2) 污水处理站产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中污泥控制与处置要求以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 标准。医疗废物执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(中华人民共和国卫生部令第 36 号)、《医疗废物集中处置技术规范 (试行)》(环发[2003]206 号)。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">总量控制指标</p>	<p>根据国家环境保护“十三五”规划总体设想,“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。</p> <p>1、水污染物排放总量控制指标</p> <p>本项目外排污水纳入三甲镇污水处理厂处理,不设置总量控制指标。</p> <p>2、大气污染物排放总量控制指标</p> <p>本项目营运期外排废气主要为备用发电机废气、污水处理站臭气、医院带病原微生物的气溶胶、机动车尾气,其中备用发电机为备用性质、机动车尾气无组织排放,其他大气污染物均不在总量控制指标范围内。</p>

## 五、建设项目工程分析

### 工艺流程简述（图示）

#### 1、施工期工艺流程

本项目主体工程已建成，不涉及土建；拟建内容主要为污水处理站和污水管网。其中，污水处理站施工主要为设备安装，污水管网施工主要包括管道位置开挖、恢复工程等，具体见图 5-1。

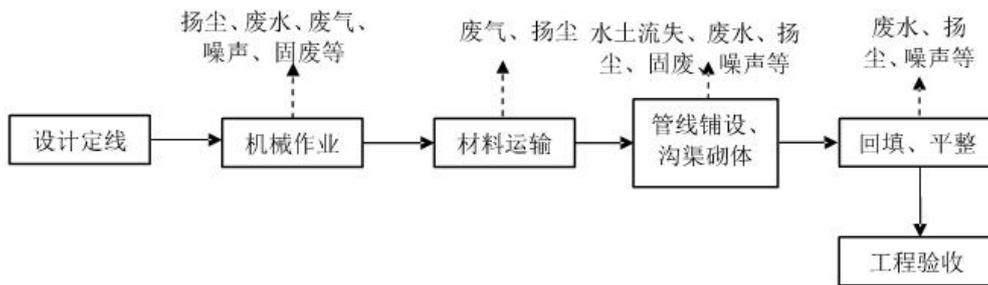


图 5-1 管线施工期工艺流程图

#### 2、运营期工艺流程

卫生院主要为三甲镇附近各企业、居民等进行卫生服务，主要服务内容为提供医疗、预防、保健、社区卫生服务，运营期工艺流程及产污环节如图 5-2、图 5-3。

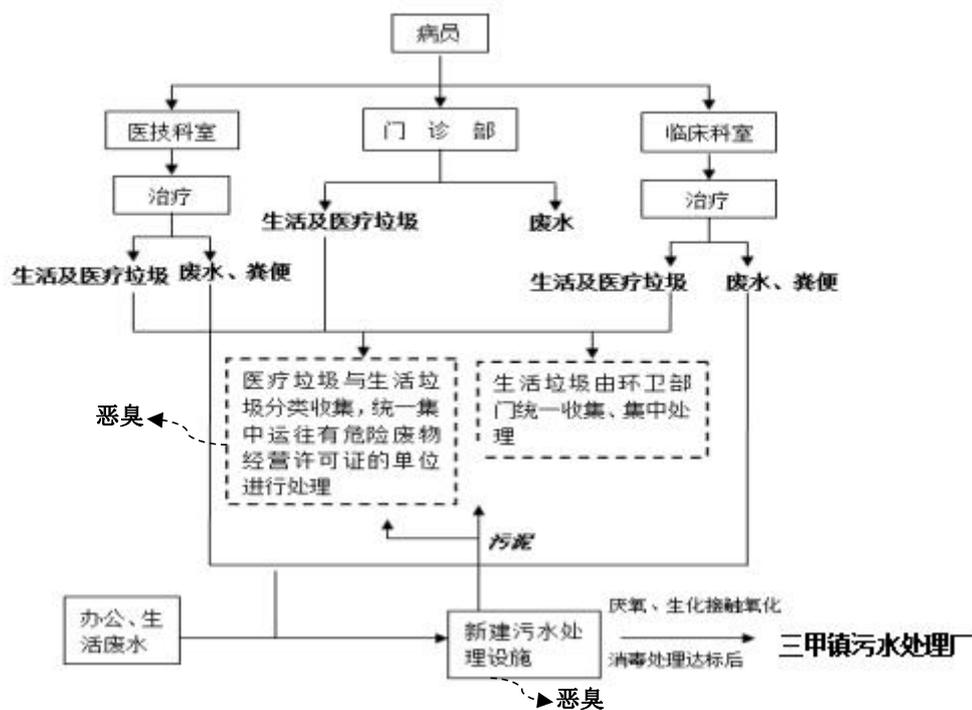


图 5-2 本项目工艺流程图

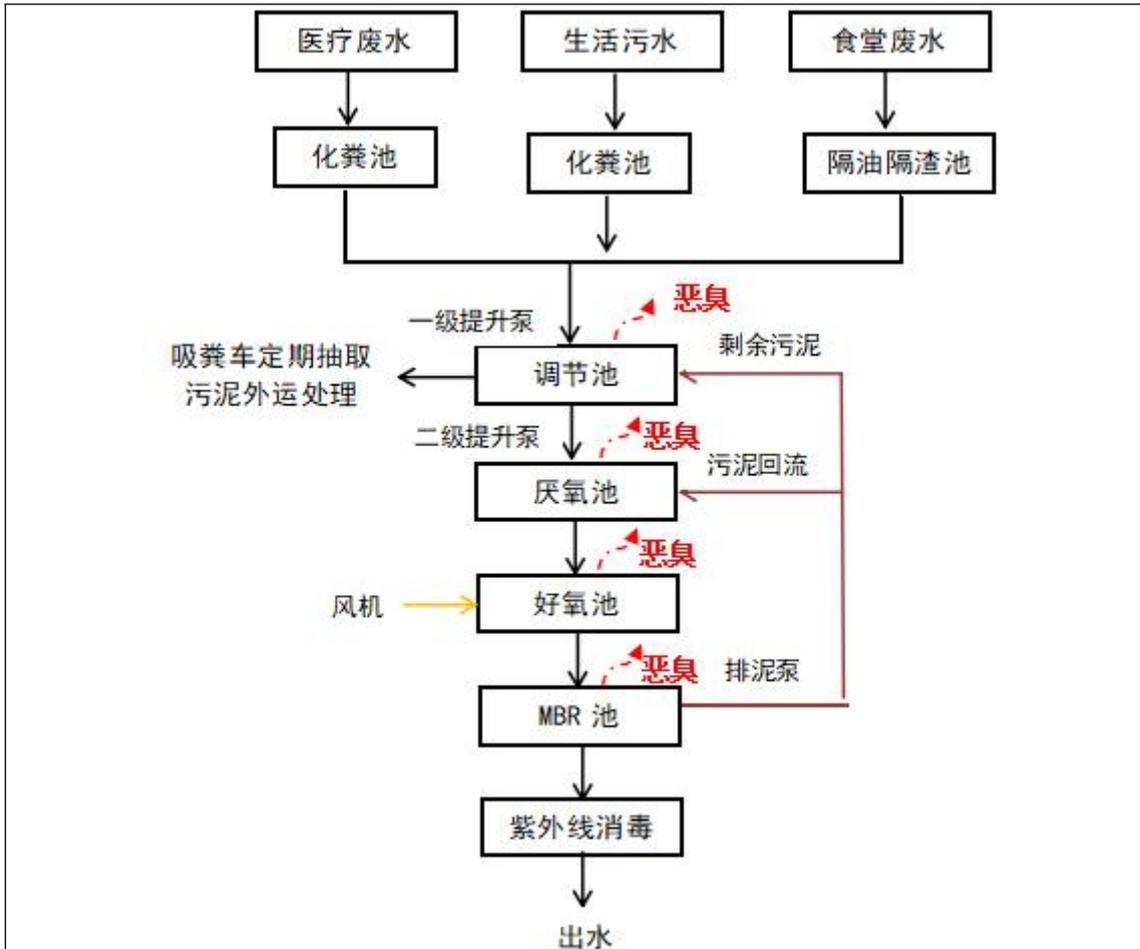


图 5-3 污水处理站工艺流程及产污环节

**主要产污环节：**

**1、施工期**

废气：主要为运送沙石、水泥、基础开挖时产生的扬尘，运输车辆产生的汽车尾气，施工机械产生的燃油废气等；

废水：主要为施工人员的生活污水及施工过程产生废水等；

噪声：主要为施工机械及运输车辆产生的噪声等；

固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾以及施工废料等。

**2、运营期**

废气：主要为污水处理站恶臭、院区带病原微生物的气溶胶、厨房油烟、备用发电机尾气、医疗废物暂存间恶臭、机动车尾气等；

废水：主要为医疗活动产生的医疗废水、员工及病人的办公生活用水、食堂废水；

噪声：主要为医疗设备、备用发电机及污水处理站配套风机等产生的噪声等；

固体废物：主要为生活垃圾、废油脂及厨余垃圾、检验废液、医疗废物、污水处理站污泥、废 UV 灯管等。

### 主要污染工序：

#### 一、施工期污染工序

本项目主体工程已建成，拟建内容为新建一套污水处理站及配套排污管网，污水处理设备为地上式设备，排污管网为地理式。污水处理站占地面积约30m<sup>2</sup>。项目不设施工营地和食堂，计划2021年4月开工，预计2021年5月投产使用，施工工期1个月（30天）。

#### 1、施工期废气

##### （1）扬尘

施工期在平整土地、铺设管道和污水处理设施建设过程中都会产生一定量的粉尘，扬尘产生量的影响因素是：

① 土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬；

② 土壤或建筑材料的粒径大小，颗粒大的物料不易飞扬，土壤颗粒物的粒径分布大概是粒径大于0.1mm的占76%左右，粒径在0.05~0.10mm的占15%左右，粒径在0.03~0.05mm的占5%左右，粒径小于0.03mm的占4%左右，在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬，当风速为3~5m/s时，粒径为0.015~0.030mm的颗粒也会被风吹扬；

③ 气候条件，风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于3m/s时会有风扬尘产生；

④ 运输车辆和施工机械的运行速度对扬尘的产生量也很明显，速度高，起尘量大。

##### （2）施工机械废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NO<sub>x</sub>以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属于间歇性无组织排放。

#### 2、施工期废水

### (1) 施工期施工废水

在工程的整个施工期会产生一定量的施工废水，施工废水主要以SS污染为主，其值为400~1000mg/L，肆意排放会造成周边水域的污染，必须妥善处理。可就地建设沉淀收集储水池回用于建筑施工现场洒水降尘。

### (2) 施工期生活污水

项目施工期施工人员数可达20人左右。项目施工现场不设施工宿舍和食堂，施工人员盥洗冲厕等在卫生院附近民房中进行。因此项目用地内不会产生施工人员生活污水。

## 3、施工期噪声

本项目施工期的噪声主要来源于构筑物的建设过程产生的机械噪声和搬运设备产生的噪声，这些机械设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工厂界噪声，根据施工量，按经验计算管道铺设、污水处理设施建设阶段的昼夜的主要噪声源及厂界噪声标准声级见表5-1。

表 5-1 各施工阶段主要噪声源状况

施工阶段	声源	声级/dB (A)
土石方阶段	挖土机	75~100
底板与结构阶段	混凝土输送泵	90~100
	振捣器	100~105
	电锯	100~115
	电焊机	90~95
	空压机	75~85
装修安装阶段	电钻	100~115
	电锤	100~105
	无齿锯	100~105
	多功能木工刨	90~100
	云石机	90~100

## 4、施工期固体废物

### (1) 施工废料

本项目主体工程已建成，拟在空地新建一座污水处理站，不涉及建筑物的拆除，但在管道铺设、污水处理设施建设过程会产生一定的土石方，用于项目回填。

### (2) 施工人员生活垃圾

本项目施工人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d，施工期内生活垃圾产生总量为300kg。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。

## 二、营运期污染工序

### 1、运营期废水

根据建设单位提供的资料，卫生院不设传染科、口腔科，无含汞废水产生；另外，医院放射科采用数字化医疗影像系统，不使用传统的洗印技术，不会产生照片洗印废水、显影废液等。因此，卫生院废水主要来自门诊、住院及洗衣间医疗废水，宿舍区生活污水，食堂含油污水。

参考《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）和《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），估算本项目用水及污水产生量见表5-2，水平衡见图5-4。

表 5-2 本项目用水及排水情况

废水		系数	规模	用水量		废水量		
				m <sup>3</sup> /d	m <sup>3</sup> /a	m <sup>3</sup> /d	m <sup>3</sup> /a	
医疗用水	住院床位	250L/床·d	96 床	24	8760	21.6	7884	
	门诊患者	15L/人·次	130 人/d	1.95	711.75	1.76	640.58	
	洗衣间	80L/kg 干衣	144kg 干衣/d	11.52	4204.8	10.37	3784.32	
医疗用水总计				37.47	13676.55	33.72	12308.90	
生活用水	医务人员	办公	40L/人·天	65 人	2.6	949	2.34	854.1
		办公住宿	155L/人·天	40 人	6.2	2263	5.58	2036.7
	食堂	25L/人·次	平均 210 餐次/d	5.25	1916.25	4.73	1724.63	
生活用水总计				14.05	5128.25	12.65	4615.43	
综合污水总计				51.52	18804.8	46.37	16924.32	

备注：①住院床位、门诊、洗衣间、食堂用水取值参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中表 6.2.2；②医务人员用水取值分别参考《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）中机关事业单位用水定额及表 5 小城镇居民用水定额；③洗衣间按每个病人每天产生 1.5kg 干衣计算；④排水量按用水量的 90%计算；⑤食堂为医务人员提供两餐，平均每天用餐人次约为 210。

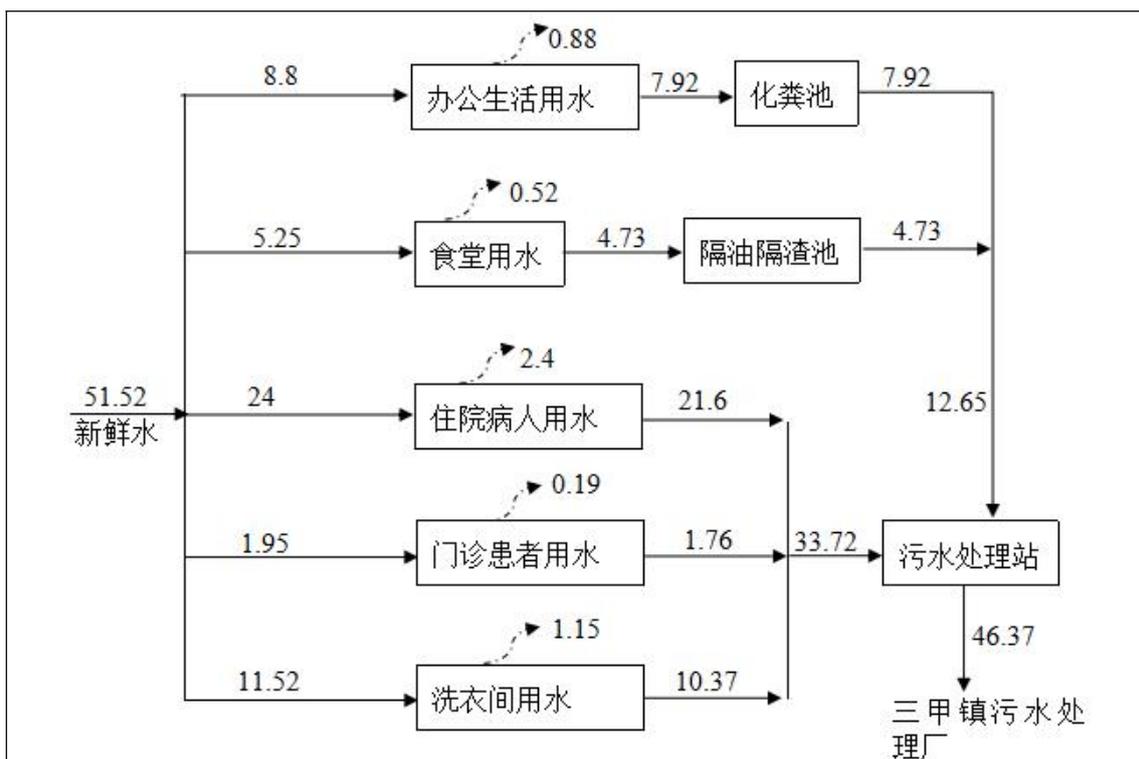


图 5-4 本项目水平衡图（单位：m<sup>3</sup>/d）

本次评价医疗废水水质参考全国污染源普查中综合医院废水水质的调查结果、《医院污水处理技术指南》中医院污水水质及其他有关调查结果，办公生活污水水质根据《给水排水设计手册》中提供的“典型的生活污水水质”，估算项目水污染负荷以及污染物产生量，具体见表 5-3。

本项目生活污水经化粪池、隔油隔渣与化粪池预处理的医疗废水一起经项目自建污水处理站处理后通过市政污水管网排入三甲镇污水处理厂进行深度处理。

表 5-3 本项目污水产排情况

污水量 m <sup>3</sup> /a	指标	粪大肠菌群 数 (个/L)	COD <sub>cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	动植物油
全院医疗 废水 12308.9	产生浓度 mg/L	2.4*10 <sup>6</sup>	250	120	100	30	/
	产生量 t/a	2.95E+13	3.077	1.477	1.231	0.369	/
全院生活 污水 4615.43	产生浓度 mg/L	/	300	200	150	30	100
	产生量 t/a	/	1.385	0.923	0.692	0.138	0.462
全院综合 污水 16924.32	产生浓度 mg/L	1.75E+06	263.64	141.82	113.64	30.00	27.27
	产生量 t/a	2.95E+13	4.462	2.400	1.923	0.508	0.462
	排放浓度 mg/L	5000	180	100	60	20	5
	排放量 t/a	8.46E+10	3.046	1.692	1.015	0.338	0.085

## 2、运营期废气

本项目废气主要为污水处理站恶臭、院区带病原微生物的气溶胶、厨房油烟、备用发电机尾气、医疗废物间恶臭及机动车尾气等。

### (1) 污水处理站恶臭

一般而言，污水处理站自身会带来不良环境气味及污泥等环境污染因素。臭味是大气、水、固体废物中的异味通过空气，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要成分为硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等污染物质。本项目拟在卫生院东北部空地新建1座污水处理站，为地上式污水处理站，采用A/O+MBR+紫外消毒工艺，臭气主要发生部位有：调节池、厌氧池、好氧池和MBR池等，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD<sub>5</sub>，可产生0.0031g的NH<sub>3</sub>和0.00012g的H<sub>2</sub>S。由前文废水源强估算结果可知，全院废水BOD<sub>5</sub>产生量为2.4t/a，排放量为1.692t/a。

本项目污水处理站为一体化箱式结构，池体均为密闭结构，恶臭气体经管道收集经UV光解除臭后以无组织形式排放，同时在污水处理站周围设置绿化隔离带，采用植物吸收也能够有效的缓解臭味对周围环境的影响。

本项目污水处理站恶臭产排估算结果见表5-4。

表 5-4 本项目污水处理站恶臭产排情况

BOD <sub>5</sub> 处理量 t/a	污染物	产污系数	产生量 kg/a	治理措施	排放量 kg/a	排放速率 kg/h
0.708	H <sub>2</sub> S	0.00012 g/1g BOD <sub>5</sub> 处理量	0.085	UV 光解	0.025	0.000003
	NH <sub>3</sub>	0.0031 g/1g BOD <sub>5</sub> 处理量	2.195		0.658	0.00008

备注：根据设计单位工程经验，UV 光解除臭净化效率约为 70~80%，本次按 70%估算。

### (2) 病原微生物气溶胶

带病原微生物的气溶胶是指来源于病人和医疗活动，含有白喉杆菌、金黄色葡萄球菌等空气传播疾病的病原菌、以气溶胶形式存在于医院空气中的大气污染物。本项目不设传染科，致病性气溶胶主要来自病房、检验科、医疗垃圾间等区域，产生的致病性气溶胶较少，建设单位对于病房区等各角落应定时消毒，检验

室、病房、医疗垃圾间等安装独立的通风系统，将排气过滤消毒，开启紫外光灯照射灭菌等。

卫生院通过采取以上措施后，病原微生物气溶胶含量满足《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）表 1 各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准，对卫生院内人员及周边环境的影响较小。

### （3）厨房油烟

卫生院在 3 号宿舍楼一楼设有食堂一个，食堂设炉头一个，炉头风量约 2500m<sup>3</sup>/h，计算得每小时产生油烟废气量 2500m<sup>3</sup>，每天使用约 5h，年运营 365 天，食堂产生的油烟废气量为 4.6×10<sup>6</sup>m<sup>3</sup>/a。产生的油烟废气含油烟浓度以 10mg/m<sup>3</sup>计，则油烟的产生量为 0.046t/a。

目前，医院食堂设油烟罩机收集油烟并引至高效油烟净化装置处理后通过烟道引上所在建筑物楼顶排放，排放高度约为 6m，处理效率 80%，排放浓度为 2.0mg/m<sup>3</sup>，排放量约为 0.009t/a，可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准限值。

### （4）备用发电机尾气

卫生院用地东南部发电机房内设 2 台（75kW、84kW）备用柴油发电机，发电机使用轻质柴油作为燃料，用于断电后应急使用，备用发电机运行时会产生燃料燃烧尾气，其污染物主要为 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、黑烟。

根据国家能源局电力可靠性管理和工程质量监督中心 2019 年的统计数据表明：2018 年阳江市年平均停电时间约为 12.39 小时，平均停电频次为 2.22 次。根据备用发电机一般的定期保养规程：“每 2 周需空载运行 10 分钟，每半年带负载运行半小时”。综上，本次评价按备用发电机全年运作 17.72 小时估算污染物产排情况。

备用发电机额定燃油消耗量在 200~250g/kW·h 间，本评价取 230g/kW·h，则发电机的柴油最大用量为 0.65t/a。项目发电机采用 0#普通柴油，根据《关于做好全国全面供应硫含量不大于 10PPM 普通柴油有关工作的通知》（发改办能源[2017]1665 号），2017 年 11 月 1 日起全国全面供应含硫量不大于 10ppm 的普通柴油（即含硫量质量分数 0.001%），根据《环境统计手册》相关参数，其烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>产生量算法如下：

$$G_{SO_2}=2\times B\times S$$

式中：G<sub>SO<sub>2</sub></sub>——二氧化硫排放量，kg；

B——消耗的燃料量，kg；

S——燃料中的全硫分含量，0.001%；

$$G_{NO_x}=1.63\times B\times (N\times\beta+0.000938)$$

式中：G<sub>NO<sub>x</sub></sub>——氮氧化物排放量，kg；

B——消耗的燃料量，kg；

N——燃料中的含氮量，%；本项目取值 0.02%；

β——燃料中氮的转化率，%；本项目选 40%。

$$G_{sd}=B\times A$$

式中：G<sub>sd</sub>——烟尘排放量，kg；

B——消耗的燃料量，kg；

A——灰分含量，%；本项目取 0.01%。

根据《大气污染工程师手册》，一般柴油发电机废气产生量为 11m<sup>3</sup>/（kg 柴油）、空气过剩系数为 1.8，则发电机燃烧 1kg 柴油产生的烟气量为 19.8m<sup>3</sup>/（kg 柴油）。

发电机尾气经管道收集后经发电机房顶部排放，排放高度约 3m，各污染物产排情况见表 5-5。

表 5-5 备用发电机燃油废气污染物一览表

废气量	污染物	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	烟尘	烟色
12830.8 m <sup>3</sup> /a (950.4m <sup>3</sup> /h)	产生量 (kg/a)	0.013	1.075	0.065	林格曼黑度 ≤1 度
	产生速率 (kg/h)	0.0007	0.0607	0.0037	
	产生浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	0.77	63.85	3.85	
	排放量 (kg/a)	0.013	1.075	0.065	林格曼黑度 ≤1 度
	排放速率 (kg/h)	0.0007	0.0607	0.0037	
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	0.77	63.85	3.85	
DB44/27-2001		500	120	120	林格曼黑度 ≤1 度

根据估算结果可知，备用发电机污染物产生量非常小，且通过运行时加强通风等措施，可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求，不会对环境造成不良影响。

### (5) 医疗废物暂存间恶臭

卫生院不设生活垃圾收集间，设 1 个医疗废物暂存间，位于院区东北角，不含压缩功能。垃圾在存放过程中容易发酵产生臭气，主要污染物为臭气浓度。医疗废物室内存放，可避免日晒、风吹和雨淋，减少了臭气外传。另外，医疗废物严格分类存放，采用密闭胶桶收集并实行定期清运、清洁和喷洒除臭剂等，医疗废物交给阳江市一达医疗废物回收处理有限公司妥善处理。

经以上措施，医疗废物暂存间臭气产生量较少，产生浓度较低，不会对环境造成不良影响。

### (6) 机动车尾气

卫生院共设有 33 个机动车泊位数，为地上停车场。汽车尾气的主要污染物是 CO、NO<sub>x</sub> 和 THC（总碳氢化合物）。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》GB18352.6-2016 中 I 类试验（指常温下冷启动后排气污染物排放试验）中轻型车行驶过程中 CO、THC 和 NO<sub>x</sub> 的排放量分别为 0.7g/km、0.1g/km 和 0.06g/km，汽车每次在医院内行驶的距离约为 50m，出入次数按 1 次计算，每辆车平均每天在医院内行驶的距离为 50m。

CO 排放量为： $0.7\text{g/km} \times 0.05\text{km} \times 33 \text{ 辆} \times 365 \text{ 天} = 0.422\text{kg/a}$

THC 排放量为： $0.1\text{g/km} \times 0.05\text{km} \times 33 \text{ 辆} \times 365 \text{ 天} = 0.06\text{kg/a}$

NO<sub>x</sub> 排放量为： $0.06\text{g/km} \times 0.05\text{km} \times 33 \text{ 辆} \times 365 \text{ 天} = 0.036\text{kg/a}$

地面停车场有较大的扩散空间，汽车尾气容易扩散。另外，地面停车场车辆并非集中进入或离开停车场，而是分散于不同时间和不同的停车位，因此，间歇性出现的汽车尾气经露天扩散及周围的绿化带吸收净化后，不会产生明显影响。

## 3、运营期噪声

本项目主要噪声源来自备用发电机、厨房油烟抽排风机、污水处理站风机、水泵等机电设备噪声和进出医院车辆的噪声。风机、水泵等设备声级范围在 70~85dB（A）之间，备用发电机噪声源强为 100~105dB(A)，机动车噪声源强为 65~70dB(A)，厨房抽排风机噪声源强为 65~70dB(A)，各类噪声源声级见表 5-6。

表 5-6 项目噪声产生情况分析表

序号	声源	声级范围 dB (A)	位置	数量
1	风机	65~85	污水处理设施、厨房	若干
2	水泵	70~80	污水处理设施	若干
3	潜水搅拌机	75~85	污水处理设施	1

4	备用发电机	100~105	备用发电机房	1
5	机动车辆	65~70	道路	/

#### 4、运营期固体废物

本项目固体废物主要包括生活垃圾和危险废物，其中生活垃圾包括办公生活垃圾、废油脂及厨余垃圾；危险废物包括医疗废物、检验废液、污水处理站污泥、废UV灯管。

##### (1) 生活垃圾

本项目生活垃圾主要来自医务人员、门诊及住院病人，医务、后勤工作人员共105人，其生活垃圾按照0.5kg/d·人算；住院病床96张，其生活垃圾按1.0 kg/d·人算；日门诊量约130人次，其生活垃圾按0.1 kg/人·次算。以上合计，则生活垃圾产生量约为161.5kg/d（58.95t/a）。收集后交环卫部门清运处理。

##### (2) 废油脂及厨余垃圾

餐厨垃圾主要为原材料处理、加工时产生的废料和食用后剩余的饭菜，主要为食堂餐厨垃圾。本项目在食堂就餐人数105人，产生的餐厨垃圾按0.5kg/人·天计，则日均产生量为52.5kg/d（19.2t/a）。

废油脂来源于隔油隔渣池和静电除油烟装置，隔油隔渣池的废油脂产生系数按每万吨餐饮废水产生1吨废油脂计算，含油废水产生量为1724.63m<sup>3</sup>/a，则隔油隔渣池产生的废油脂约为0.172t/a；静电除油烟装置收集的废油脂为总挥发量与排放量的差值，即0.037t/a。项目废油脂产生总量约为0.209t/a。

废油脂及厨余垃圾收集后交有相应处理能力的单位处理。

##### (3) 医疗废物

医疗废物主要来源于在医疗过程中的手术、包扎残余物、生物培养残余物、废液、化验检查残余物、废医疗材料等，属于危险废物。项目运营后，根据《医疗废物分类目录》，其组成及特征详见下表5-7。

表5-7 项目医疗废物组成及特征

类型	类别	特征	常见组分或者废物名称
感染性废物	HW01 841-001-01	携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物	1被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

			3各种废弃的医学标本。 4废弃的血液、血清。 5使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。
病理性 废物	HW01 841- 003-01	诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等	1手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。
损伤性 废物	HW01 841- 002-01	能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器	1医用针头、缝合针。 2各类医用锐器。 3载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。
药物性 废物	HW01 841- 005-01	过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品	1废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。 3废弃的疫苗、血液制品等。
化学性 废物	HW01 841- 004-01	具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品	1废弃的过氧化乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 2废弃的汞血压计、汞温度计。 3废弃的化学试剂。

本项目为乡镇卫生院，一次性医疗用品是该医院最主要的固体废物。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，第四分册中综合医院的医疗废物系数为0.42kg/床·d，本项目设病床96张，则其产生的医疗废物为40.32kg/d（14.72t/a）。

一般的医疗机构可能会产生过期的废弃药品。根据本项目建设单位提供的资料，在运营期间卫生院对药品实行科学管理，具体做法是：根据各类药品的近期需求与使用情况以确定订货计划，实行小批量短期进货，避免药品的积存与浪费，对于库存的药品要灵活使用，对于个别可能滞销的药品在有效期以前退还厂家，实现过期药品的“零库存”。因此，本项目运营期间不产生过期废弃药品。

综上，本项目医疗废物产生量为40.32kg/d（14.72t/a），建设单位将医疗废物集中收集后密封包装，分类暂存于医疗废物暂存间（位于卫生院东北侧）中，拟统一交由阳江市一达医疗废物回收处理有限公司处置。

#### （4）检验废液

项目检验科废液主要为医院病理、血液检查和化验等工作中使用到的化学试剂、检验样品等。根据建设单位提供资料，其产生量约为1.35t/a，属于编号HW01医疗废物，设置独立的专用密闭容器进行收集，收集后，按医疗废物进行处理。

#### （5）污水处理站污泥

本项目新建1座污水处理站收集、处理卫生院内的全部废水。在废水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。

根据工程经验，剩余污泥排放量按照下式计算：

$$Y=Y_T \times Q \times L_r$$

上式中：Y——干污泥产量，g/d；

$Y_T$ ——污泥产生系数，取1.0；

Q——污水处理量， $m^3/d$ ；

$L_r$ ——去除的 $BOD_5$ 浓度，mg/L。

本项目污水处理设施污水的处理量为 $46.37 m^3/d$ ，去除的 $BOD_5$ 浓度为 $41.82mg/L$ ，则产生的污泥的干重为 $1.94kg/d$ ，即 $0.708t/a$ 。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），剩余污泥的含水率为97%~98.5%，本项目含水率取均值97.75%，则本项目污泥产生量为 $31.47t/a$ 。医疗废水处理设施污泥属于《国家危险废物名录》（2021年版）的HW01（医疗废物）（废物代码：841-001-01），交由阳江市一达医疗废物回收处理有限公司处置。

#### （6）废UV灯管

本项目使用紫外灯照射对病房等进行消毒杀菌，拟建污水处理站使用紫外灯对出水进行杀菌处理，并使用UV光解装置对收集的污水处理过程恶臭含菌气体进行消毒、杀菌、除臭净化，UV灯管使用一段时间达不到设定要求时需更换，会产生一定量的废UV灯管。UV灯管的连续使用时间不应超过4800h，结合UV灯管的工作环境及平均使用寿命，项目紫外线灯管更换频次为半年一次，废UV灯管的产生量预计为 $0.28t/a$ 。废UV灯管的主要成分为玻璃和汞，属于《国家危险废物名录》中废物类别为HW29（含汞废物）的危险废物，废物代码为“900-023-29生产、销售及生产过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，收集后定期交给有相应危废处理资质的单位处理。

危险废物产生情况统计见表5-8。

表 5-8 危险废物产生情况一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (吨/年)	产生工序 及装置	形态	主要成分	有害成分	产废 周期	危险 特性	污染防治措施
1	医疗废物	HW01 医疗废物	841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01	14.72	医疗诊断	固态	病人污染的物品、病原体、菌种的培养基、保存液、医学标本、废血清、血液、针、刀具、玻璃试管、组织肉类、一般药品、毒性药品、疫苗、血液制品、试剂、消毒剂等	各种细菌、病毒	每天	T/In	根据废物的特性,分别采用密闭性好、耐腐蚀的塑料袋、锐器容器和废物箱暂存, 交由阳江市一达医疗废物回收处理有限公司处置
2	检验废液	HW01 医疗废物	841-004-01	1.35	检验科废液	液体	细菌、化学药剂	细菌、化学药剂	每月	T	
3	污水处理站污泥	HW01 医疗废物	841-001-01	31.47	污水处理	固态	污泥	各种细菌、病毒	每天	In	
4	废 UV 灯管	HW29 含汞废物	900-023-29	0.28	病房消毒、污水处理	固态	含汞	含汞	半年	T	交有相应危废资质单位处置
合计				47.82	/	/	/	/	/	/	/

备注：T：毒性、In：感染性

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度及产生量	排放浓度及排放量 (单位)	
大气污染物	施工期	施工场地	扬尘	少量	少量, 无组织排放
		施工机械	CO、NO <sub>x</sub> 、HC	少量	少量, 无组织排放
		装修施工	有机废气	少量	少量, 无组织排放
	运营期	带病原微生物的气溶胶	医院含病菌废气	少量	少量, 无组织排放
		污水处理站	臭气浓度	10 (无量纲)	≤10 (无量纲)
			氨	2.195kg/a	0.658kg/a
			硫化氢	0.085kg/a	0.025kg/a
		厨房油烟	油烟	10mg/m <sup>3</sup> , 0.046t/a	2mg/m <sup>3</sup> , 0.009t/a
		备用发电机尾气	SO <sub>2</sub>	0.77mg/m <sup>3</sup> , 0.013kg/a	0.77mg/m <sup>3</sup> , 0.013kg/a
			NO <sub>x</sub>	63.85mg/m <sup>3</sup> , 1.075kg/a	63.85mg/m <sup>3</sup> , 1.075kg/a
			烟尘	3.85mg/m <sup>3</sup> , 0.065kg/a	3.85mg/m <sup>3</sup> , 0.065kg/a
		医疗废物暂存间恶臭	臭气浓度	少量	少量, 无组织排放
		机动车废气	CO	0.422kg/a	0.422kg/a, 无组织排放
			NO <sub>x</sub>	0.036kg/a	0.036kg/a, 无组织排放
			THC	0.06kg/a	0.06kg/a, 无组织排放
水污染物	施工期	施工废水	SS、石油类	少量	
	运营期	综合污水 16924.32 m <sup>3</sup> /a	COD <sub>Cr</sub>	263.64mg/L, 4.462t/a	180mg/L, 3.046t/a
			BOD <sub>5</sub>	141.82mg/L, 2.4t/a	100mg/L, 1.692t/a
			SS	113.64mg/L, 1.923t/a	60mg/L, 1.015t/a
			NH <sub>3</sub> -N	30mg/L, 0.508t/a	20mg/L, 0.338t/a
			动植物油	27.27mg/L, 0.55t/a	5mg/L, 0.085t/a
			粪大肠菌群	2.4×10 <sup>6</sup> 个/L	5000 个/L

固 体 废 物	施 工 期	生活垃圾	果皮、纸屑	少量	定点收集后由当地环卫部门清运处理
		建筑垃圾	土石方	少量	用于场地项目回填
	运 营 期	生活垃圾	生活垃圾	58.95t/a	定点收集后由当地环卫部门清运处理
		废油脂及厨余垃圾	废油脂、厨余垃圾	19.409t/a	收集后委托有相应处理能力的单位处理
		危险废物	医疗废物	14.72t/a	拟交由阳江市一达医疗废物回收处理有限公司处置
			污水站污泥	31.47t/a	
			检验废液	1.35t/a	
废 UV 灯管	0.28t/a		交有相应危废资质处理单位处置		
噪 声	施 工 期	施工机械	机械噪声	75-115dB (A)	昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A)
	运 营 期	备用发电机、风机等设备运行噪声及机动车噪声		65-105 dB(A)	昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)
其 他	无				

**主要生态影响：**

本项目周围无特别值得关注的国家重要自然景区或较为重要的生态系统，不属于珍稀或濒危特殊物种的生存环境或迁徙走廊。

项目所排放的污染物量少，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，项目运营过程中产生的三废经过处理后，对周围生态环境的影响轻微。因此项目正常运营对生态基本影响较小。

## 七、环境影响分析

### 施工期环境影响简要分析

本项目主体工程已建成，现拟建内容为新建一座污水处理站，新建污水处理站占地面积 30m<sup>2</sup>，配套设施工程包括绿化、管网等。项目不设施工营地和食堂，计划 2021 年 4 月开工，预计 2021 年 5 月投产使用，施工工期 1 个月（30 天）。施工期主要的环境问题是粉尘、噪声、固体废物的影响。

#### 1、施工期废气污染影响分析

施工期对区域大气环境的影响主要是扬尘污染。为了减少大气污染物对环境的影响，建设单位采取可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。施工期尽量做到以下几点：

（1）建议施工场地采取封闭式施工方法，将工地与周围分隔开，在工地四周设置围护栏，以起到阻隔工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走。

（2）严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。

（3）运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料和渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。

（4）运输车辆出装、卸场地前先冲洗干净，减少车轮底盘等携带泥土散落地面。对运输过程中散落在路面的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（5）坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，堆放过程中要加苫布覆盖，以防建材扬尘对建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工检查。工地周围的道路应保持清洁，若发生建材和泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，施工单位应及时组织人力进行清扫。

（6）妥善合理安排工地建筑材料及其他物件的运输时间，确保周围道路畅通。

（7）施工过程中应不定时洒水，使作业面保持一定的湿度；对施工场地内

松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘。在施工期间实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，可见，每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制拆除、施工扬尘，经过洒水抑尘后项目场地50m外TSP浓度可达标。

**表 7-1 施工场地洒水抑尘试验结果**

距离 (m)		5	20	50	100
TSP 小时平均浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.67	0.60

只要建设单位认真执行上述防治措施，施工期大气环境影响属于可以接受的范围，随着施工期的结束，将不再对当地大气环境产生显著影响。

## 2、施工期废水污染环境的影响分析

本项目施工期期间的污水主要为施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、运输车辆的冲洗水等，产生总量少，主要以SS污染为主，其值为400~1000mg/L，肆意排放会造成周边水域的污染，必须妥善处理。可就地建设沉淀收集储水池回用于建筑施工施工现场洒水降尘。

本项目内不设临时施工营地，施工人员食宿等需求均拟在附近居民区解决，生活污水纳入到当地生活污水处理系统，施工期不产生施工人员生活污水。

为避免施工期废水对纳污水体造成影响，建设单位必须落实的水污染防治措施为：

(1) 设置污水临时沉砂池、隔油池，泥浆水、清洗废水经初步处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)建筑施工用水的要求，然后回用于施工喷洒用水，施工废水未经处理不得直接排入水道。

(2) 施工物料堆场应远离地表水体，并设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有草包篷布等遮盖物并在周围挖设明沟防止径流冲刷。

通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境产生明显影响。

## 3、施工噪声环境影响分析

本项目施工期的噪声主要来源于施工过程产生的机械噪声及设备搬运过程产生的噪声，这些机械设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工厂界噪声。施工噪声是短暂的，且属无残留污染，对周围声环

境质量的影响随施工结束而消失。为减少在施工过程中产生的噪声对周围环境的影响，建议施工方必须采取一定措施，以降低对环境的影响。建议采取措施如下：

(1) 严禁高噪声、高振动设备在 12:00~14:00 和 22:00~6:00 休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备货带隔声、消声设备。

(2) 合理安排施工时间，制订施工计划，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

(3) 降低人为噪声，按规定操作机械设备，支护、拆卸、吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。

(4) 加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。一旦经过居民区时，车辆应限速行驶，减少鸣笛。

另外，本项目原则上不进行夜间施工作业，如确实需要夜间施工的话，应向有关政府部门提出夜间施工申请，经批准后方可施工，并禁止使用高噪声施工器械。

采取以上措施后，施工期噪声对周围环境的影响可降到最低。

#### **4、施工期固体废物环境影响分析**

项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和土石等。施工人员产生少量生活垃圾，统一由环卫部门清理清运。项目所产生的土石方可用于工程回填或妥善置于附近林地山地中，不会对周围环境产生影响。

为减少施工期固体废物在堆放和运输过程中对环境的不利影响，建议采取如下措施：

(1) 车辆运输散体物料、废弃物余泥时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

(2) 委托有资质的运输单位及时清运施工余泥渣土，防止中途倾倒事件发生，不设永久堆放或长期堆放场地。

(3) 选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间，降低施工期扬尘影响。

(4) 施工期产生的生活垃圾交环卫部门统一处理。加强施工现场的管理及施工人员的教育，禁止随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

(5) 弃土、弃渣场要及时覆盖，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施。

通过上述措施，本项目施工期产生的固体废物可得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

### 运营期环境影响分析

项目建成后，卫生院共计设置 96 张床位。运营期主要污染工序为医疗活动产生的医疗废水、员工及病人的办公生活用水、食堂废水；医疗设备、备用发电机及污水处理站配套风机等产生的噪声；污水处理站恶臭、院区带病原微生物的气溶胶、厨房油烟、备用发电机尾气、医疗废物暂存间恶臭、机动车尾气；生活垃圾、废油脂及厨余垃圾、检验废液、医疗废物、污水处理站污泥、废 UV 灯管等。具体分析如下：

#### 1、大气环境影响分析

本项目的废气主要为污水处理站恶臭、院区带病原微生物的气溶胶、厨房油烟、备用发电机尾气、医疗废物暂存间恶臭、机动车尾气等。

##### (1) 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）对确定环境影响评价工作等级的规定：“根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率  $P_i$ （第  $i$  个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第  $i$  个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离  $D_{10\%}$ 。”

其中  $P_i$  定义为：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中： $P_i$ ——第  $i$  个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

$C_i$ ——采用估算模型计算出的第  $i$  个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\text{ug}/\text{m}^3$ ；

$C_{0i}$ ——第  $i$  个污染物的环境空气质量浓度标准， $\text{ug}/\text{m}^3$ ，一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染

物，使用 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对于仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

大气评价工作等级按下表的分级判据进行划分，最大地面浓度占标率  $P_i$  按上述公式计算，如果污染物数  $i$  大于 1，取  $P$  值中最大者 ( $P_{max}$ ) 和其对应的  $D_{10\%}$ ：

**表 7-2 大气环境影响评价工作级别**

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{max} < 10\%$
三级	$P_{max} < 1\%$

本次评价选取主要污染物  $NH_3$  和  $H_2S$  作为评价因子进行评价等级判断，所采用的预测模式为《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018) 推荐模式 AERSCREEN。具体评价因子见表 7-3、估算模型参数见表 7-4。

**表 7-3 评价因子和评价标准表**

评价因子	平均时段	标准值/ ( $\mu g/m^3$ )	标准来源
$NH_3$	1 小时均值	200	《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018) 附录 D
$H_2S$	1 小时均值	10	

**表 7-4 估算模型参数表**

参数		取值
农村/城市选项	城市/农村	农村
	人口数 (城市选项时)	/
最高环境温度/ $^{\circ}C$		38.4
最低环境温度/ $^{\circ}C$		-1.8
土地利用类型		阔叶林
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	否
	地形数据分辨率/m	—
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/m	—
	岸线方向/ $^{\circ}$	—

本项目主要污染源参数见表 7-5。

表 7-5 面源排放大气污染物排放参数

编号	名称	面源起点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)	
		X	Y								H <sub>2</sub> S	NH <sub>3</sub>
1	污水站	-12	-89	35	86	145	45	3	8760	正常	0.000003	0.000008

本项目估算模型计算结果见表 7-6。

表 7-6 主要污染源估算模型计算结果表

下风向距离	H <sub>2</sub> S		NH <sub>3</sub>	
	浓度(μg/m <sup>3</sup> )	占标率(%)	浓度(μg/m <sup>3</sup> )	占标率(%)
50	0.0049	0.0489	0.1026	0.0513
<b>54</b>	<b>0.0049</b>	<b>0.0493</b>	<b>0.1035</b>	<b>0.0518</b>
100	0.0031	0.0314	0.0660	0.0330
200	0.0014	0.0136	0.0286	0.0143
300	0.0008	0.0080	0.0169	0.0084
400	0.0005	0.0055	0.0115	0.0058
500	0.0004	0.0041	0.0085	0.0043
600	0.0003	0.0032	0.0067	0.0033
700	0.0003	0.0026	0.0054	0.0027
800	0.0002	0.0022	0.0045	0.0023
900	0.0002	0.0018	0.0039	0.0019
1000	0.0002	0.0016	0.0033	0.0017
下风向最大浓度	0.0049	0.0493	0.1035	0.0518
下风向最大浓度出现距离	54	54	54	54
D10%最远距离	/	/	/	/

由上表可知，本项目 P<sub>max</sub> 最大值出现为排放的 NH<sub>3</sub> P<sub>max</sub> 值为 0.0518% (小于 1%)，C<sub>max</sub> 为 0.1035 μg/m<sup>3</sup>，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，具体预测结果见附图 6。

经预测分析，本项目无组织排放的 NH<sub>3</sub> 最大地面浓度距离为 54m，最大落地浓度为 0.1035 μg/m<sup>3</sup>，低于《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ 2.2-2018) 附录 D 中表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 1h 均值 (200 μg/m<sup>3</sup>)；本

项目无组织排放的H<sub>2</sub>S最大地面浓度距离为54m,最大落地浓度为0.0049 μg/m<sup>3</sup>,低于《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值1h均值(10 μg/m<sup>3</sup>)。因此,本项目无组织排放的废气不会对周围环境造成不良影响。

### (2) 污染物排放核算

表7-7 大气污染物无组织排放核算表

序号	排放口编号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量(kg/a)
					标准名称	排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	
1	污水处理站	污水处理站恶臭	NH <sub>3</sub>	密闭构筑物,UV光解除臭,绿化带吸收	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求	0.2	0.658
2			H <sub>2</sub> S			0.01	0.025
3			臭气浓度			10(无量纲)	少量
无组织排放总计			NH <sub>3</sub>				0.658
			H <sub>2</sub> S				0.025
			臭气浓度				少量

表7-8 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量(kg/a)
1	NH <sub>3</sub>	0.658
2	H <sub>2</sub> S	0.025
3	臭气浓度	少量

### (3) 大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018),本项目利用推荐模型AERSCREEN分析得到,本项目评价等级为三级,不需要进一步预测和评价,同时NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S的短期贡献浓度未超过环境质量标准浓度限值,故无需设置大气环境防护距离。

本项目大气环境影响评价自查情况见下表。

表7-9 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目		
评价等级	评价等级	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input type="checkbox"/>	三级 <input checked="" type="checkbox"/>
	评价范围	边长=50km <input type="checkbox"/>	边长5~50km <input type="checkbox"/>	边长=5km <input type="checkbox"/>

与范围									
评价因子	SO <sub>2</sub> +NO <sub>x</sub> 排放量	≥2000t/a <input type="checkbox"/>	500~2000t/a <input type="checkbox"/>		<500t/a <input checked="" type="checkbox"/>				
评价因子	评价因子	基本污染物( ) 其他污染物(臭气浓度、NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S)			包括二次PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/> 不包括二次PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/>				
评价标准	评价标准	国家标准 <input checked="" type="checkbox"/>	地方标准 <input type="checkbox"/>		附录D <input checked="" type="checkbox"/>	其他标准 <input type="checkbox"/>			
现状评价	环境功能区	一类区 <input type="checkbox"/>		二类区 <input checked="" type="checkbox"/>		一类区和二类区 <input type="checkbox"/>			
	评价基准年	(2019)年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 <input type="checkbox"/>		主管部门发布的数据 <input checked="" type="checkbox"/>		现状补充监测 <input type="checkbox"/>			
	现状评价	达标区 <input checked="" type="checkbox"/>				不达标区 <input type="checkbox"/>			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目非正常排放源 <input type="checkbox"/> 现有污染源 <input type="checkbox"/>		拟替代的污染源 <input type="checkbox"/>	其他在建、拟建项目污染源 <input type="checkbox"/>	区域污染源 <input type="checkbox"/>			
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD <input type="checkbox"/>	ADMS <input type="checkbox"/>	AUSTAL2000 <input type="checkbox"/>	EDMS/AEDT <input type="checkbox"/>	CALPUFF <input type="checkbox"/>	网格模型 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>	
	预测范围	边长≥50km <input type="checkbox"/>			边长5~50km <input type="checkbox"/>		边长=5km <input type="checkbox"/>		
	预测因子	预测因子( )				包括二次PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/> 不包括二次PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/>			
	正常排放短期浓度贡献值	最大占标率≤100% <input type="checkbox"/>				最大占标率>100% <input type="checkbox"/>			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	最大占标率≤10% <input type="checkbox"/>			最大标率>10% <input type="checkbox"/>			
		二类区	最大占标率≤30% <input type="checkbox"/>			最大标率>30% <input type="checkbox"/>			
	非正常排放1h浓度贡献值	非正常持续时长( ) h		非正常占标率≤100% <input type="checkbox"/>			非正常占标率>100% <input type="checkbox"/>		
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	叠加达标 <input type="checkbox"/>				叠加不达标 <input type="checkbox"/>			
区域环境质量的整体变化情况	k≤-20% <input type="checkbox"/>				k>-20% <input type="checkbox"/>				

环境监测计划	污染源监测	监测因子：（臭气浓度、NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S）		有组织废气监测 <input type="checkbox"/> 无组织废气监测 <input checked="" type="checkbox"/>	无监测 <input type="checkbox"/>
	环境质量监测	监测因子：（ ）		监测点位数（ ）	无监测 <input checked="" type="checkbox"/>
评价结论	环境影响	可以接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不可以接受 <input type="checkbox"/>			
	大气环境防护距离	距（ ）厂界最远（ ）m			
	污染源年排放量	SO <sub>2</sub> :（ ）t/a	NO <sub>x</sub> :（ ）t/a	颗粒物:（ ）t/a	VOCs:（ ）t/a

注：“”为勾选项，填“”；“（ ）”为内容填写项

#### （4）恶臭影响分析

本项目自建污水处理站，污水设施运行过程产生一定量的臭气。鉴于本项目对环境要求较高，本项目污水处理站各构筑物均为密闭式，恶臭气体经 UV 光解处理后以无组织形式排放。同时在污水处理站周围设置绿化隔离带，采用植物吸收也能够有效的缓解臭味对周围环境的影响。

UV 光解除臭设备主要利用特制的波段在 181-245 左右的高能高臭氧 UV 紫外线光束，在一定的照射时间段内，裂解废气如：氨、硫化氢，VOC 类的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物的分子链在高能紫外线的光束的照射下降解转变成 CO<sub>2</sub> 和 H<sub>2</sub>O 等。利用高能 UV 光束裂解废气中细菌的分子键，破坏细菌核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到净化及杀灭细菌的目的。

经上述处理后，本项目边界恶臭气体浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求，污水处理站臭气对周围环境影响较小。

#### （5）带病原微生物的气溶胶

本项目运营过程中会产生少量带病原微生物的气溶胶污染物。病原微生物属于活性物质，微生物滋长的必要条件是营养源（尘埃）和水分（高湿度）。空气中由于缺乏微生物生长所需的水分和养料，因此一般空气环境是不适合微生物生长的。但在室内环境中，由于通风不良、人员拥挤而导致病菌微生物通过飞沫、尘埃等载体在空气中传播，导致人群感染。

病原微生物主要传播方式如下：

1) 附着在尘埃上, 其中附着在粒径  $10\ \mu\text{m}$  以下尘埃上的微生物可被吸入呼吸道并感染人群, 较大尘粒很快沉降或被阻留于鼻腔。

2) 附着于人的口或鼻腔喷出的飞沫小滴上, 呼吸道疾病则可通过喷出的飞沫小滴将致病微生物传染给他人。

3) 附着在飞沫表面蒸发后所形成的“飞沫核”内, 在空气中悬浮散播, 包在其内的微生物可存活较长时间。

通过上述分析可知, 由于病菌传播与其活性和载体等条件有关, 病源微生物主要是在室内通过近距离传播。医院属于病源微生物浓度较高的室内活动区域, 其产生的病源微生物主要对其医院内部就诊人群的影响较大。本项目不设置传染科, 一旦发现有呼吸道传染病例, 立即隔离送往其他传染病院救治。故项目产生的传染性病源微生物较少, 传播范围较小, 不会对医院外部环境造成影响。

医院在各楼层和房间安装换气扇, 保持室内空气流通, 并在各房间设置紫外线消毒灯, 排风扇处安装空气过滤器, 从空气中排除致病微粒, 可以达到《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012) 表 1 各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准, 对环境影响不大。

#### **(6) 备用发电机废气**

备用发电机污染物产生量非常小, 且通过运行时加强通风等措施, 可满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控点浓度限值要求, 不会对环境造成不良影响。

#### **(7) 机动车尾气**

地面停车场有较大的扩散空间, 汽车尾气容易扩散。另外, 地面停车场车辆并非集中进入或离开停车场, 而是分散于不同时间和不同的停车位, 因此, 间歇性出现的汽车尾气经露天扩散及周围的绿化带吸收净化后, 不会产生明显影响。

#### **(8) 医疗废物暂存间恶臭**

卫生院设 1 个医疗废物暂存间, 不含压缩功能。垃圾在存放过程中容易发酵产生臭气, 主要污染物为  $\text{H}_2\text{S}$  和  $\text{NH}_3$  等气体。医疗废物室内存放, 可避免日晒、风吹和雨淋, 减少了臭气外传。另外, 医疗废物严格分类存放, 采用密闭胶桶收集并实行定期清运、清洁和喷洒除臭剂等, 医疗废物交给阳江市一达医疗废物回收处理有限公司妥善处理。

### (9) 厨房油烟

医院食堂设油烟罩机收集油烟并引至高效油烟净化装置处理后通过烟道引上所在建筑物楼顶排放，排放浓度为 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准限值，对周围大气环境影响较小。

## 2、水环境影响分析

### (1) 废水的排放情况、排放去向

本项目综合污水主要为食堂废水、职工办公生活污水、住院部病人废水、门诊病人冲厕清洗废水、洗衣房废水等。根据工程分析，项目综合污水量为 $46.37\text{m}^3/\text{d}$ ， $16924.32\text{m}^3/\text{a}$ ，主要污染物为 $\text{COD}_{\text{Cr}}$ 、 $\text{BOD}_5$ 、SS、氨氮等。

食堂废水经隔油隔渣池预处理、职工生活污水、医疗废水经化粪池预处理后，经自建污水处理站进行处理，采用“A/O+MBR+消毒”工艺，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准与三甲镇污水处理厂进水水质要求较严者后经市政污水管网排入三甲镇污水处理厂处理，尾水排入三甲河。

### (2) 评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）关于评价等级的划分方法，水环境评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

表 7-10 本项目地表水环境影响评价工作等级判定依据

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 $Q/(\text{m}^3/\text{d})$ 水污染物当量数 $W/(\text{无量纲})$
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	-

本项目投入运营后，综合污水经自建污水处理站进行处理出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准与三甲镇污水处理厂进水水质标准较严值后，进入三甲镇污水处理厂深度处理后达标排放。本项目污水排放方式为间接排放，地表水评价等级为三级 B。

### (3) 水污染控制和水环境减缓措施有效性评价

#### 1) 污水处理站简介

本项目拟在卫生院东北部空地新建一座地上式污水处理站，采用A/O+MBR工艺+紫外线消毒。设计污水处理能力为70T/d，系统设计为自控性较好的一体化设备，利用物联网技术对设施运行情况进行远程监控，实现设施远程运行维护与监管，保证设备的良好稳定运行。污水处理设施拟每天处理时间为20小时（4:00~24:00），则设计小时处理量为4T。此外，在0:00~4:00这4小时深夜区间，卫生院基本无污水产生，即使产生少量的污水也进入调节池等待污水处理设施运行后进行处理。

本项目污水处理设备处理工艺如下图。

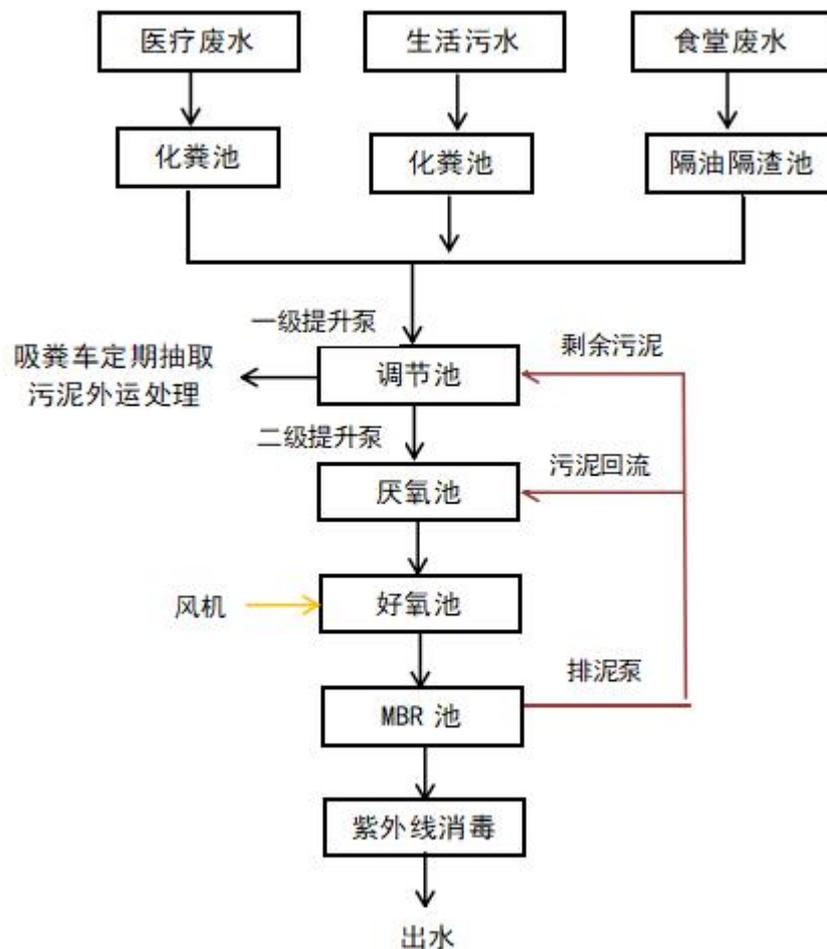


图7-1 污水处理设备工艺流程图

#### 2) 污水处理容量可行性分析

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），新建医院污水处理

站设计水量可按日均污水量和日变化系数经验数据计算，计算公示如下：

$$Q = \frac{qN}{86400} K_d$$

式中：

Q——医院最高日污水量，L/s；

q——医院日均单位病床污水排放量，L/床·d；

N——医院编制床位数；

Kd——污水日变化系数。Kd 取值根据医院床位数确定；

a)  $N \geq 500$  床的设备齐全的大型医院， $q=400\text{L}/\text{床}\cdot\text{d} \sim 600\text{L}/\text{床}\cdot\text{d}$ ， $K_d=2.0 \sim 2.2$ ；

b)  $100 \text{床} < N \leq 499$  床的一般设备的中型医院， $q=300\text{L}/\text{床}\cdot\text{d} \sim 400\text{L}/\text{床}\cdot\text{d}$ ，

$K_d=2.2 \sim 2.5$ ；

c)  $N < 100$  床的小型医院， $q=250\text{L}/\text{床}\cdot\text{d} \sim 300\text{L}/\text{床}\cdot\text{d}$ ， $K_d=2.5$ 。

考虑到该医院为乡镇卫生院，病床数在100床以下，用水量较同类型医院要少，因此本报告在计算过程中均取各项系数的低值： $q=250\text{L}/\text{床}\cdot\text{d}$ ， $K_d=2.5$ 。

根据计算结果，该卫生院的污水处理站设计水量应达到 $0.69\text{L}/\text{s}$  ( $59.62\text{m}^3/\text{d}$ )。根据工程分析，本项目建成后综合污水产生量为 $46.37 \text{m}^3/\text{d}$ ，且污水处理站在设计过程中已考虑到废水的日变化不均衡问题，根据设计数据，设计日最大处理能力 $70\text{m}^3/\text{d}$ ，所以该污水处理容量可行。

### 3) 废水措施可行性分析

污水处理站主要处理单元如下：

A/O--缺氧好氧活性污泥法：

A/O 是 Anoxic/Oxic 的缩写，它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外，还具有一定的脱氮除磷功能，是将缺氧水解技术用为活性污泥的前处理，所以 A/O 法是改进的活性污泥法。A/O 工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A 段 DO 不大于  $0.2\text{mg}/\text{L}$ ，O 段  $\text{DO}=2 \sim 4\text{mg}/\text{L}$ 。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，提高污水的可生化性，提高氧的效率；在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的 N 或氨基酸中的氨基）游离出氨（ $\text{NH}_3$ 、 $\text{NH}_4^+$ ），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将  $\text{NH}_3\text{-N}$

( $\text{NH}_4^+$ ) 氧化为  $\text{HNO}_3$ ，通过回流控制返回至 A 池完成 C、N、O 在生态中的循环，实现污水无害化处理。

膜生物反应器 (MBR)：

膜生物反应器 (MBR) 是膜技术和污水生物处理技术有机结合产生的废水处理新工艺。它适用范围广、综合运行成本低，系统性能稳定，占地面积小。在应用方面它既可用有工业污水方面也可用在生活污水方面的污水处理。工业污水方面，主要应用在包括制药废水、化工废水、食品污水等高浓度、难降解有机废水的处理；在生活污水方面，主要涉及城市污水、楼宇污水、公厕污水、污水厂升级改造以及其他有回用要求的污水处理场合。采用膜生物反应器 (MBR) 污水处理新工艺处理污水的最大优势是经处理后的排出水可以作为中水回用，与此同时，任何污水处理后的深度处理，也均需要通过膜生物反应器这一重要一环，从而实现污水资源化及污水处理的零排放。因此膜生物反应器技术的研究与推广应用，直接抓住了我国污染型缺水的主要矛盾，将对我国的污水处理和再生技术及产业的发展、水资源的可持续发展战略的实现，具有重大的意义。

MBR 为膜生物反应器的简称，是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术，它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住，省掉二沉池。膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能，使活性污泥浓度大大提高，其水力停留时间 (HRT) 和污泥停留时间 (SRT) 可以分别控制。

MBR 工艺通过将分离服务中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合，不仅省去了二沉池的建设，而且大大提高了固液分离效率，并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌 (特别是优势菌群) 的出现，提高了生化反应速率。同时，通过降低 F/M 比减少剩余污泥产生量 (甚至为零)，从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。

MBR 工艺优越性：

出水水质优质稳定：在 MBR 中，降解时间较长的可溶性大分子化合物可以被膜截留下来并与污泥一起返回到生物反应器中，使这些化合物在生物反应器中的停留时间变长，从而有利于微生物对这些化合物的降解；同时较长的 SRT 可以使世代时间较长的硝化细菌能够在生物反应器中积累，提高了硝化效果。因此

MBR 出水有机物含量较低，且总氮和总磷的含量也远远低于传统活性污泥法。同时，由于膜单元采用微滤膜或超滤膜，因而不仅对水中悬浮物截留率高，而且可以去除细菌。

**工艺参数易于控制：**在 MBR 中，用膜组件代替二沉池，可以同时实现较短的 HRT 和很长的 SRT。同时，MBR 中由于膜对污泥的截留，可以在很大程度上消除污泥膨胀现象。

**耐冲击负荷：**MBR 中生物反应器中的微生物浓度比普通生物反应器高得多，装置处理容积负荷大，同时当进水中有机物浓度变化较大时，有机负荷率（单位质量的微生物在单位时间内承受的有机物质量）变化不大，系统去除有机物的效果变化不大。

**剩余污泥产量少：**该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行，剩余污泥产量低（理论上可以实现零污泥排放），降低了污泥处理费用。

**占地面积小，不受设置场合限制：**生物反应器内能维持高浓度的微生物量，处理装置容积负荷高，占地面积大大节省；该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省，不受设置场所限制，适合于任何场合，可做成地面式、半地下式和地下式。

**可去除氨氮及难降解有机物：**由于微生物被完全截留在生物反应器内，从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长，系统硝化效率得以提高。同时，可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间，有利于难降解有机物降解效率的提高。

**操作管理方便，易于实现自动控制：**该工艺实现了水力停留时间（HRT）与污泥停留时间（SRT）的完全分离，运行控制更加灵活稳定，是污水处理中容易实现装备化的新技术，可实现微机自动控制，从而使操作管理更为方便。

**易于从传统工艺进行改造：**该工艺可以作为传统污水处理工艺的深度处理单元，在城市二级污水处理厂出水深度处理（从而实现城市污水的大量回用）等领域有着广阔的应用前景。

**消毒：**

消毒方法大体可分为两类：物理方法和化学方法。物理方法主要有加热、冷冻、辐射、紫外线和微波消毒等方法。但目前最常用的还是用化学试剂的化学方法。化学方法是利用各种化学药剂进行消毒，常用的化学消毒剂有液氯、臭氧、

二氧化氯等。污水处理服务中广泛应用中的有液氯、二氧化氯和紫外线消毒技术。

表 7-11 几种常用的消毒方法的比较

项目	液氯	二氧化氯	臭氧	紫外线
使用剂量	10 mg/l	2~5 mg/l	10 mg/l	——
接触时间	10-30 min	10~20 min	5~10 min	短
优点	便宜、成熟、有后续消毒作用	杀毒效果好，无气味，有定型产品	除色臭味，效果好，现场制作	快速、无化学药剂，无二次污染
缺点	对某些病毒芽孢无效，氯化形成的余氯及某些含氯化合物低浓度时对水生生物有毒害	维修管理要求较高	投资大、成本高、设备管理较复杂	无后续作用，对浊度要求高
用途	常用方法	中水服务、医疗废水	适用于高水质排放要求	广泛应用于饮用水和污水处理

几种消毒方式目前在国内均有运用。综合考虑用于污水消毒的适用性、服务应用的成熟性、可靠性，操作运转的简单易行以及处理费用的经济性等因素，本项目采用紫外线消毒工艺。

本项目综合污水经污水处理站处理后出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准与三甲镇污水处理厂进水水质标准较严值后，排入三甲河。因此，本项目综合污水处理工艺可行，经处理后的污水对三甲河影响不大。

#### （4）依托污水处理设施的环境可行性评价

三甲镇污水处理厂位于阳春市三甲镇怡龙（中心坐标：北纬 22.044588°，东经111.516160°），污水处理厂总投资4465.54万元，占地面积为14357m<sup>2</sup>，采用格栅+提升泵站+沉砂池+调节池+CWT（缺氧池+好氧池+膜池）+消毒池处理工艺，处理规模为1200m<sup>3</sup>/d，配套污水收集管网DN300-DN600 共23987m。污水处理厂纳污范围为三甲镇中心镇区范围，总纳污面积约为313ha。本项目外排废水经三甲镇污水处理厂处理达标后由附近沟渠排放至三甲河，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。污水处理工艺见图7-2，污水处理厂进水水质见表7-12。

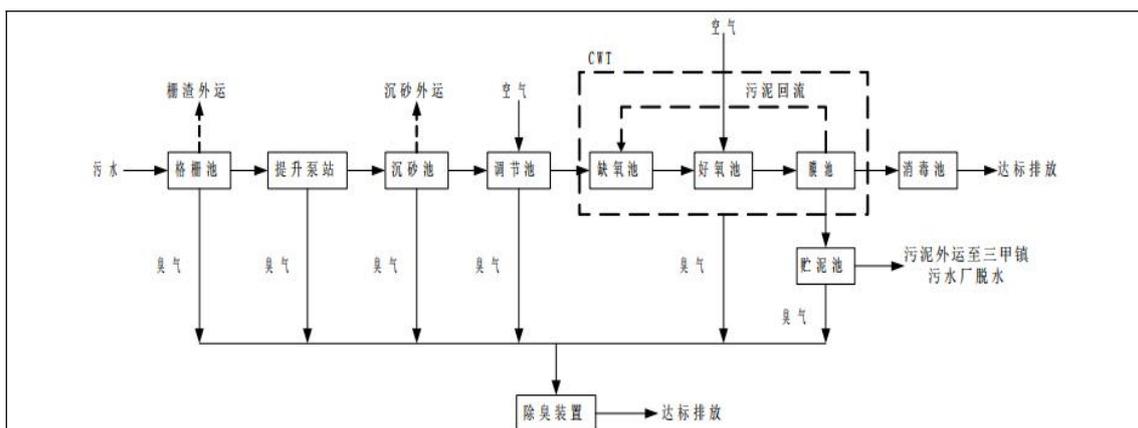


图7-2 三甲镇污水处理厂污水处理工艺

表7-12 三甲镇污水处理厂进水水质（单位：mg/L，PH除外）

项目	pH	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	粪大肠菌群数
进水水质	6-9	≤180	≤100	≤160	≤20	-
排水限值	6-9	≤40	≤10	≤10	≤5（8）	≤1000 （个/L）

本项目位于阳春市三甲镇新市路63号，属于三甲镇污水处理厂污水纳污范围。项目产生综合废水量16924.32t/a（46.37m<sup>3</sup>/d），占污水处理厂处理规模的3.86%，且项目外排废水水质满足污水处理厂进水水质要求，不会对三甲镇污水处理厂造成较大的冲击和影响。本环评要求新建一体化污水处理站处理后水质应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准与污水处理厂进水水质标准较严值后，方可接入市政管网进入三甲镇污水处理厂进行后续处理。

综上，从污水处理厂的服务范围、处理规模、处理工艺和水质要求来说，项目废水排入三甲镇污水处理厂处理是可行的。项目产生的综合废水经污水处理厂处理后，各污染物得到有效削减，不会对周围地表水环境产生明显影响。

### （5）建设项目废水污染物排放信息

表 7-13 废水类别、污染物及治理设施信息表

废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
				污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
综合污水	COD BOD <sub>5</sub> 氨氮	进入城镇	连续排放，流量	TW001	自建污水处理	AO+MBR+紫外线消毒	WS-01	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业排口 <input type="checkbox"/> 雨水排放

水	SS、动植物油、粪大肠菌群	污水处理厂	不稳定且无规律但不属于冲击型排放		站				<input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口
---	---------------	-------	------------------	--	---	--	--	--	--

表 7-14 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标	废水排放量	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
							名称	污染物种类	污染物排放标准 (mg/L)
1	WS-01	111.514 872°E 22.0437 92°N	16924.3 2m <sup>3</sup> /a	进入城镇污水处理厂	间断排放, 流量稳定	4:00-24:00	三甲镇污水处理厂	COD <sub>Cr</sub> BOD <sub>5</sub> SS 氨氮 粪大肠菌群	40 10 10 5 (8) ≤1000 (个/L)

表 7-15 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	排放标准	
			名称	浓度限值 (mg/L)
1	WS-01	COD <sub>Cr</sub>	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值) 预处理标准与三甲镇污水处理厂进水水质标准较严值	180
		BOD <sub>5</sub>		100
		SS		60
		氨氮		20
		粪大肠菌群		5000 (MPN/L)

表 7-16 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物	排放浓度 (mg/L)	日排放量 (t/d)	年排放量 (t/a)
1	WS-01	COD <sub>Cr</sub>	180	0.008345	3.046
		NH <sub>3</sub> -N	20	0.000926	0.338
		BOD <sub>5</sub>	100	0.004636	1.692
		SS	60	0.002781	1.015
		粪大肠菌群	5000	2.32E+08	8.46E+10

	(MPN/L)			
	动植物油	5	0.000233	0.085
全厂排放口合计	CODcr			3.046
	NH <sub>3</sub> -N			0.338
	BOD <sub>5</sub>			1.692
	SS			1.015
	粪大肠菌群			8.46E+10
	动植物油			0.085

本项目地表水环境影响评价自查表详见下表。

**表 7-17 地表水环境影响评价自查表**

工作内容		自查项目		
影响识别	影响类型	水污染影响型 <input checked="" type="checkbox"/> ; 水文要素影响型 <input type="checkbox"/>		
	水环境保护目标	饮用水源保护区 <input type="checkbox"/> ; 饮用水取水口 <input type="checkbox"/> ; 涉水的自然保护区 <input type="checkbox"/> ; 重要湿地 <input type="checkbox"/> ; 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 <input type="checkbox"/> ; 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 <input type="checkbox"/> ; 涉水的风景名胜区 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
	影响途径	水污染影响型		水文要素影响型
		直接排放 <input type="checkbox"/> ; 间接排放 <input checked="" type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	水温 <input type="checkbox"/> ; 径流 <input type="checkbox"/> ; 水域面积 <input type="checkbox"/>	
影响因子	持久性污染物 <input type="checkbox"/> ; 有毒有害污染物 <input type="checkbox"/> ; 非持久性污染物 <input checked="" type="checkbox"/> ; pH 值 <input type="checkbox"/> ; 热污染 <input type="checkbox"/> ; 富营养化 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>		水温 <input type="checkbox"/> ; 水位(水深) <input type="checkbox"/> ; 流速 <input type="checkbox"/> ; 流量 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	
评价等级	水污染影响型		水文要素影响型	
	一级 <input type="checkbox"/> ; 二级 <input type="checkbox"/> ; 三级 A <input type="checkbox"/> ; 三级 B <input checked="" type="checkbox"/>		一级 <input type="checkbox"/> ; 二级 <input type="checkbox"/> ; 三级 <input type="checkbox"/>	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源
		已建 <input type="checkbox"/> ; 在建 <input type="checkbox"/> ; 拟替代的污染源 拟建 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	拟替代的污染源 <input type="checkbox"/>	排污许可证 <input type="checkbox"/> ; 环评 <input type="checkbox"/> ; 环保验收 <input type="checkbox"/> ; 既有实测 <input type="checkbox"/> ; 现场监测 <input type="checkbox"/> ; 入河排放口数据 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源
		丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input checked="" type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封区 <input type="checkbox"/> ; 春季 <input checked="" type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>	生态环境保护主管部门 <input type="checkbox"/> ; 补充监测 <input checked="" type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	
	区域资源开发利用状况	未开发 <input type="checkbox"/> ; 开发量 40%以下 <input type="checkbox"/> ; 开发量 40%以上 <input type="checkbox"/>		
	水文情势调查	调查时期		数据来源
丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封区 <input type="checkbox"/> ; 春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>		水行政主管部门 <input type="checkbox"/> ; 补充监测 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>		
补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位
	丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封区 <input type="checkbox"/> ; 春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>	( )		监测断面或点位个数 ( )

		秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>	
现状评价	评价范围	河流: 长度 ( ) km; 湖库: 河口及近岸海域: 面积 ( ) km <sup>2</sup>	
	评价因子	(COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮)	
	评价标准	河流、湖库、海口: I类 <input type="checkbox"/> ; II类 <input checked="" type="checkbox"/> ; III类 <input type="checkbox"/> ; IV类 <input type="checkbox"/> ; V类 <input type="checkbox"/> 近岸海域: 第一类 <input type="checkbox"/> ; 第二类 <input type="checkbox"/> ; 第三类 <input type="checkbox"/> ; 第四类 <input type="checkbox"/> 规划年评价标准 ( 《地表水环境质量标准》 (GB 3838—2002) II类标准 )	
	评价时期	丰水期 <input checked="" type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封区 <input type="checkbox"/> ; 春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input checked="" type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>	
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 <input type="checkbox"/> : 达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 水环境控制单元或断面水质达标状况 <input type="checkbox"/> : 达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 水环境保护目标质量状况: 达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 <input type="checkbox"/> : 达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 底泥污染评价 <input type="checkbox"/> 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 <input type="checkbox"/> 水环境质量回顾评价 <input type="checkbox"/> 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 <input type="checkbox"/>	达标区 <input checked="" type="checkbox"/> 不达标区 <input type="checkbox"/>
影响预测	预测范围	河流: 长度 ( ) km; 湖库: 河口及近岸海域: 面积 ( ) km <sup>2</sup>	
	预测因子	( )	
	预测时期	丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封区 <input type="checkbox"/> ; 春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/> 设计水文条件 <input type="checkbox"/>	
	预测情境	建设期 <input type="checkbox"/> ; 生产运行期 <input type="checkbox"/> ; 服务期满后 <input type="checkbox"/> 正常工况 <input type="checkbox"/> ; 非正常工况 <input type="checkbox"/> 污染控制和减缓措施技术指导文件 <input type="checkbox"/> 区(流)域环境质量改善目标要求情境 <input type="checkbox"/>	
	预测方法	数值解 <input type="checkbox"/> ; 解析解 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/> 导则推荐模式 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区(流)域环境质量改善目标要求目标 <input type="checkbox"/> ; 替代削减源 <input type="checkbox"/>	
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 <input type="checkbox"/> 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 <input type="checkbox"/> 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 <input type="checkbox"/> 水环境控制单元或断面水质达标 <input type="checkbox"/> 满足重点水污染物排放总量控制指标要求, 重点行业建设项目, 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 <input type="checkbox"/> 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 <input type="checkbox"/> 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 <input type="checkbox"/> 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目, 应包括排放口设置的环境合理性评价 <input type="checkbox"/> 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 <input type="checkbox"/>	

污染源排放量核算	污染物名称	排放量/ (t/a)		排放浓度/ (mg/L)		
	(COD <sub>Cr</sub> )	(3.046)		(180)		
	(BOD <sub>5</sub> )	(1.692)		(100)		
	(SS)	(1.015)		(60)		
	(NH <sub>3</sub> -N)	(0.338)		(20)		
替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/ (t/a)	排放浓度/ (mg/L)	
	( )	( )	( )	( )	( )	
生态流量确定	生态流量：一般水期 ( ) m <sup>3</sup> /s；鱼类繁殖期 ( ) m <sup>3</sup> /s；其他 ( ) m <sup>3</sup> /s 生态水位：一般水期 ( ) m；鱼类繁殖期 ( ) m；其他 ( ) m					
防治措施	环保措施	污水处理设施 <input type="checkbox"/> ；水文减缓设施 <input type="checkbox"/> ；生态流量保障设施 <input type="checkbox"/> ；区域削减 <input type="checkbox"/> ；依托其他工程措施 <input type="checkbox"/> ；其他 <input checked="" type="checkbox"/>				
	监测计划	环境质量		污染源		
		监测方法	手动 <input type="checkbox"/> ；自动 <input type="checkbox"/> ；无监测 <input checked="" type="checkbox"/>		手动 <input type="checkbox"/> ；自动 <input type="checkbox"/> ；无监测 <input checked="" type="checkbox"/>	
		监测点位	( )		( )	
监测因子	( )		( )			
污染物排放清单	<input type="checkbox"/>					
评价结论	可以接受 <input checked="" type="checkbox"/> ；不可以接受 <input type="checkbox"/>					

注：“”为勾选项，可“”；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

### 3、声环境影响分析

本项目主要噪声源来自备用发电机、污水处理站风机、水泵等机电设备噪声和进出医院车辆的噪声。本项目主要设备噪声声级范围见工程分析表 5-6 所示。

#### (1) 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)噪声评价工作等级划分依据包括：

- ①建设项目所在区域的声环境功能区划类别；
- ②建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度；
- ③受建设项目影响人口的数量。

本项目所在区域位于声环境功能2类区，项目主要的噪声源包括：水泵及风机等，噪声源均置于专用设备用房内，影响程度及影响范围均较小。根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)规定，各划分要素对应的噪声评价等级划分如表7-18所示。

表7-18 噪声评价工作等级划分

划分要素	划分依据
声环境功能区划	项目处于《声环境质量标准》 (GB3096-2008)规定的2类区
敏感点噪声级变化	≤3dB(A)
受噪声影响人口数量	本项目完成后受影响人口数量与现有情况变化不大
声评价等级	二级

从上表可得出，本项目所处声环境功能区为2类区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量≤3dB(A)，且评价范围内受噪声影响人口数量变化不大。因此，本项目声环境评价工作等级按较高级别的评价等级评价，定为二级。

本项目主体建筑已完成，本次工程主要新建污水处理站及配套管网，污水处理站主要噪声源来自风机、水泵等机电设备噪声。对风机、水泵等高噪声设备安装底座加设橡胶隔振垫，并将其安装于封闭的隔音房内，噪声隔墙衰减量可达20~25dB(A)，本项目噪声衰减量取20dB(A)。本项目完成后实行三班倒工作制，每天工作24小时，年工作时间365天。

表 7-19 污水处理站噪声源及声功率级

噪声源位置	噪声源名称	每台设备产生源强 [dB(A)]	每台降噪后源强 [dB(A)]	数量	声源高度(m)	声源特性
各建筑	化粪池提升泵	80	60	12	1.2	室内连续
污水站	调节池提升泵	80	60	2	1.2	室内连续
	缺氧池潜水搅拌机	85	65	1	1.2	室内连续
	回转式风机	85	65	2	1.2	室内连续
	硝化液回流泵	80	60	1	1.2	室内连续
	排泥泵	80	60	1	1.2	室内连续
	排水泵	80	60	2	1.2	室内连续

本项目主要噪声源为污水处理站水泵、风机等机电设备，参照声压级合成模式：

$$L = 10 \lg \left( \sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i} \right)$$

式中： L—几个声压级合成的总声压级， dB(A)；

Li—各声源的A声级， dB(A)；

计算得出污水处理站各个设备噪声最大值叠加后噪声值为91.9dB(A)。

## (2) 预测模式

为了解噪声排放对环境影响，本项目采用整体声源法对噪声进行预测，在预测计算时，充分考虑噪声对环境最不利的情况为前提。本项目采用整体声源法对噪声进行预测，计算时，声波在传播过程中只考虑基础固定、屏障衰减和距离衰减，即：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg(r_2/r_1) - \Delta L$$

式中： $L_2$ —距噪声源  $r_2$ 米处的噪声预测值，dB(A)；

$L_1$ —距噪声源  $r_1$ 米处的参考声级值，dB(A)；

$r_2$ —预测点距声源的距离，m；

$r_1$ —参考点距声源的距离，m；

$\Delta L$ —各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），dB(A)。

本次评价采用NoiseSystem噪声预测评价系统预测，本项目为补建项目，现状厂界噪声监测值已包含医院内机动车、医院内人群噪声。本次预测主要考虑污水站建设后产生的贡献值。考虑厂房墙体和周边建筑对噪声的阻挡和距离衰减等因素，本次噪声预测采用降噪后源强计算得出项目噪声影响贡献值等值线图见图7-2，噪声预测结果见表7-20。

表 7-20 项目噪声预测结果一览表

项目	昼间		夜间	
	最大贡献值	标准	最大贡献值	标准
厂界东	46.76	60.00	46.76	50.00
厂界南	31.52	60.00	31.52	50.00
厂界西	34.32	60.00	34.32	50.00
厂界北	39.81	60.00	39.81	50.00

通过上述预测可知，本项目各边界昼、夜间设备噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值，对周围环境影响较小。

由上分析可得，本项目运营期间，在建设单位切实落实各项隔声、消声和减振等降噪措施后，不会对周围环境造成不良影响。

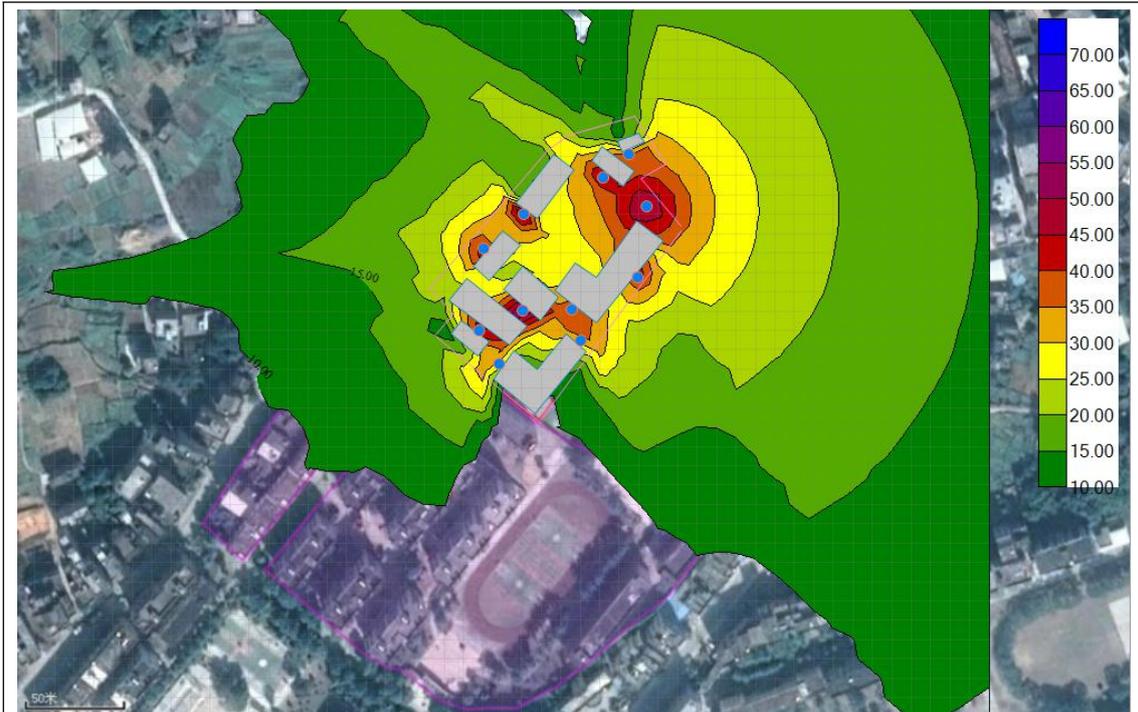


图 7-2 项目设备噪声影响贡献值等值线图

#### 4、固体废物影响分析

本项目产生的固废主要为生活垃圾及危险废物。

##### (1) 生活垃圾

本项目生活垃圾分类收集，定点堆放，交由当地环卫部门统一清运处理，做到日产日清，并对垃圾堆放点定期消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孳生蚊蝇，影响周围环境。废油脂及厨余垃圾收集后委托有相应处理能力的单位处理。

##### (2) 危险废物

##### 1) 医疗废物

医疗废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中 HW01 医疗废物，必须严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）执行，处理措施应满足以下要求：

a、按照相关规定采取分类收集措施，生活垃圾与医疗废物分开，对具传染性的有害废物与一般垃圾分类收集。然后根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

b、按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第

36号) 中规定医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天, 再根据本项目医疗废物的日产生量, 设置适当医疗废物储存间, 位于并树立明确的警示牌, 在医疗废物回收机构回收之前暂存项目产生的医疗废物, 医疗废物暂存间避免阳光直射, 应当具备低温贮存或防腐条件, 当温度高于25度时, 将固废进行低温贮存或进行防腐处理。医疗废物储存间派专人负责清扫消毒工作, 每天清扫并用过氧乙酸消毒一次, 医院配备有专用垃圾车辆将医疗废物密闭运输, 垃圾装车后必须检查车辆密闭完好, 确保不会发生洒落后上路, 以避免垃圾产生二次污染。医疗废物暂存间要求有遮盖措施, 有明显的标识, 远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施, 有足够的容量, 至少应达到正常存放量的3倍以上, 暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料, 防液体渗漏, 可一次性或多次重复使用, 多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗, 周转箱(桶)整体为黄色, 外表面应印(喷)制医疗废物警示标识和文字说明。

c、在病房、诊室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。产生的针头等锐器不应和其他废物混放, 应毁形后稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖, 并做好明显的标识, 防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

d、对医疗废物必须按照卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集, 并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色, 印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识, 装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧, 禁止使用订书机之类的简易封口方式。

危险废物暂存规定: ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志, 废活性炭额定危废应该密闭暂存; ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物; ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置, 收集、贮存、转移危险废物时, 严格按照危险废物特性分类进行, 防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物; ④需要转移危险废物时, 必须按照相关规定办理危险废物转移联单, 未经批准, 不得进行转移; ⑤各车间负责所产生的危险废物的收集、分类、标示和数量登记工作, 在收集、分类、标示工作过程中, 要严格按照有关要求, 对操作人员进行必要的危害告知培训, 督促操作人员佩戴必要的安全防护用品;

⑥对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。

### 2) 污水处理设施污泥

污水处理站污泥属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW01类中的危险废物，应集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。

卫生院在东北角建有一医疗废物暂存间，占地面积27.5m<sup>2</sup>。本项目产生的危险废物收集至医疗废物暂存间交由阳江市一达医疗废物回收处理有限公司处置。

### 3) 检验废液

检验废液主要为医院病理、血液检查和化验等工作中使用到的化学试剂、检验样品，属于《国家危险废物名录》（2021年）中代码为841-004-01的HW01医疗废物，收集后交由阳江市一达医疗废物回收处理有限公司处置。

**表 7-21 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表**

序号	贮存场所	危险废物名称	类别	代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	医疗废物暂存间	医疗废物	HW01 医疗废物	841-001-01	院区东北角	27.5 m <sup>2</sup>	桶装	0.01t	2天
				841-002-01					
				841-003-01					
	841-004-01								
	841-005-01								
2		检验废液	HW01 医疗废物	841-004-01			桶装	0.01t	2天
3		废UV灯管	HW29 含汞废物	900-023-29			桶装	0.2t	半年
4	污水处理站	污水处理站污泥	HW01 医疗废物	841-001-01	污水处理站	30m <sup>2</sup>	袋装	2.6t	1个月

综上可知，本项目产生的固体废物采取上述处理措施后，不会对周围环境产生明显影响。

## 5、环境风险分析

环境风险评价应以突发事件导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### (1) 评价等级判定

#### ①风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中“附录 B 重点关注的危险物质”所列危险物质,对项目使用的原辅材料、产品、污染物及火灾和爆炸伴生/次生物等进行重大危险源识别。对比发现,本项目存在的危险物质主要为酒精、医疗废物、污泥等,均存放在室内。经查询《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录 B,通过计算可得本项目 Q 值,具体见表 7-20。

表 7-22 本项目 Q 值确定表

原料名称	危险物质	最大储存量 q	临界量 Qn	项目 Q 值
酒精	乙醇 (CAS No: 64-17-5)	0.2t	7.5t	0.03
医疗废物	医疗废物	0.01t	50t	0.0002
污水处理站污泥	污泥	2.6t	50t	0.052
废 UV 灯管	废 UV 灯管	0.14t	0.5t	0.28
合计				0.3622

注:危险物质均不在表 B.1 表突发环境事件风险物质及临界量中,按表 B.2 其他危险物质临界量推荐值中的健康危险急性毒性物质(类别 2,类别 3)计算,即推荐值 50t。

## ②风险潜势及评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性(P)及其所在地的环境敏感程度(E),结合事故情形下环境影响途径,对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析,并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性(P)分级由危险物质数量与临界量比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)确定。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录 C,计算危险物质数量与临界值比值 Q。

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中:

$q_1$ 、 $q_2$ ... $q_n$ —每种风险物质的存在量, t;

$Q_1$ 、 $Q_2$ ... $Q_n$ —每种风险物质的临界量, t。

当  $Q < 1$  时,该项目环境风险潜势为 I。

当  $Q \geq 1$  时，将  $Q$  值划分为：(1)  $1 \leq Q < 10$ ；(2)  $10 \leq Q < 100$ ；(3)  $Q \geq 100$ 。

根据表 7-22 计算结果，本项目  $Q=0.3622 < 1$ 。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当  $Q < 1$  时，环境风险潜势为 I，评价工作等级为简单分析，因此本项目环境风险潜势为 I，评价工作等级为简单分析。

## (2) 风险分析

项目环境风险简单分析内容见表 7-23。

**表 7-23 项目环境风险简单分析内容表**

建设项目名称	阳春市三甲卫生院项目				
建设地点	(广东)省	(阳江)市	(阳春)市	(三甲)镇	( / )园区
	经度	111.500493°	纬度	22.064380°	
主要危险物质及分布	乙醇：储存于医院各科室的消毒使用；医疗废物、废 UV 灯管：暂存于医疗废物暂存间中；污水处理站污泥：暂存于污水处理站				
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	医疗废物若在收集、贮存、运送过程中，发现泄漏，会对周围环境造成影响；废水设备若发生故障，对三甲河造成影响。				
风险防范措施要求	<p>① 医院所设医疗废物暂存场所必须与生活垃圾存放地分开，与人员活动密集区隔开。暂存场所设有防雨淋装置，基层高度要确保设施不受雨水冲击或浸泡。医疗垃圾必须采用双层防渗垃圾袋进行密封包装；暂存场所要有严密的密封措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防蝇、防鼠等安全措施；另外要设置专用医疗废物、危险废物警示标识。</p> <p>② 加强污水治理设施的运行管理，废水预处理达标后排入市政管网，污水管道及污水治理设施应定期检查、维护和保养，避免管道堵塞，破裂等情况发生。</p> <p>③ 本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法(环发[2010]113号)》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的相关要求编制应急预案，发生泄漏、火灾、爆炸事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急预案，立即组织救援，并立即报告当地管理部门。</p>				

**填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：**

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，计算出本项目危险物质数量与临界量比值  $Q=0.3622 < 1$ ，确定该项目环境风险潜势为 I。

对照（HJ169-2018）中 4.3 评价工作等级划分规定，项目风险潜势为 I，可开展简单分析。

## (3) 风险防范措施

### ① 致病微生物环境风险防范措施

含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。为防治致病微生物环境风险，必须做好必要的消毒措施，

包括含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物的消毒和公共空间、公共设施的消毒。同时一旦发现存在致病微生物环境风险，应立即采取隔离措施，保证不扩大影响范围。

### ② 废水事故排放环境风险防范措施

医疗污水来源及成分复杂，发生事故排放一般是在紧急停电时，或污水处理设备发生故障而停止运转，或者未按规程进行正确的操作导致废水不能达标而外排。其中最严重的情况是医疗废水不经处理直接与生活污水外排至周围水环境。

A、确保污水处理设备、仪表以及构筑物的完整性和良好运作，当设备出现故障时，技术人员能够及时地进行维修和处理，确保污水处理站的正常运转。

B、应用专业的培训以及污水站现场讲解的方式，使得管理人员和技术人员充分的理解污水处理设备的工作机制以及原理，并掌握设备的维修管理和系统的操作运行要求以避免不当操作。同时组织一支由专业人员构成的设备维修小组。

C、建立健全污水处理设备的维修管理责任制度，对设备的维修建立专门的档案并做好维修记录，设备管理人员要做好各项设备的验收入库、造册登记以及保管和报废的工作，同时根据设备的运行情况，科学合理地进行设备的更新和改造工作。

D、要求运营单位建立污水处理设施运行完善管理台账（包括开机时间、药剂更换时间及用量、故障检修时间等）。

E、若系统不能正常运行，则项目需要暂时停工对其进行检查并进行维修。

F、若发生事故，未处理达标的污水直接排入下水道，对附近水体的影响较大。为防止事故发生，应设置事故应急池储存泄漏的污水，并在污水排放口设置闸门，防止污水处理设施发生事故，污水流入附近水体。

### ③ 医疗废物环境风险防范措施

项目建成运营产生医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由相应危废资质单位清运处置。鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

#### A、应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物；

红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、

处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

#### B、医疗废物的贮存和运送

该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、合水胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所设在项目东南角，符合上述要求。

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。对于感染性废物和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利物体的贮存应满足以下要求：

①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

#### ④ 酒精储存间和化学品储存间风险防范措施

加强对运输、储存过程的管理，规范操作和使用规范，降低事故发生概率；储存间及运输车道必须做好地面硬化工作，且储存间应做好防雨、防渗漏、防火等措施，并设置围堰，以减轻危险化学品泄漏造成的危害。若发生泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，清水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若发生火灾，不能采用水灭火，应采用灭火器或消防砂进行灭火，储存间应配置足够的灭火器，保证灭火器能够正常使用。

#### ⑤ 污泥储存间风险防范措施

在储存点的周围设置围堰，防止废弃物外泄污染环境。泄漏预防措施如酒精储存间预防措施相同。泄漏应急措施如下：

**A：**生产管理人员立即向生产单元负责人汇报，并由其通报应急指挥部；指挥长接报后，宣布进入应急状态；

**B：**防止进入排水沟。用任何可能的方法收容洒落物，扫或铲到安全的地点，收集到的物质及其容器必须用安全的方法处理。严禁接触地下水、道或者污水系统；

**C：**出现暴雨时，对暂存场周界采用围挡或防水沙包搭建临时防水工程，防止雨水倒灌进入暂存区，导致流失；在暂存场周边开挖临时撇洪沟，加大雨水的排泄，减少雨水倒灌量；

**D：**出现严重流失情况时，应急指挥部应立即向上级部门报告。

#### ⑥ 事故应急池设置

为了防止事故期间污水流入外环境，事故期间采取应急措施将事故区污水排入事故应急池。本项目事故污水主要包括消防废水和污水处理设施污水，化学品、危险废物泄露暂存于储存间，不进入事故应急池。为保险起见，建议建设单位应急池应布置在地下，事故情况下可以依靠重力流将事故废水收集。因此项目事故应急池要满足应急收集的需求。另本项目应设置集液沟，并设置连通事故应急池的管道，一旦发生泄漏或火灾后产生的污水和消防废水可先流入集液沟，再通过

管道引入事故应急池暂存，再交由具有资质单位回收处理。

(4) 分析结论

综上，本项目环境风险防范措施是有效可行的，本项目环境风险在落实对应的防范措施后，环境风险可控制在接受范围内。本项目环境风险自查表见下表。

表 7-24 环境风险评价自查表

工作内容		完成情况								
风险调查	危险物质	名称	医疗废物	检验废液	污泥	废UV灯管				
		存在总量/t	14.72	1.35	31.47	0.28				
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数约 200 人				5km 范围内人口数约 1500 人			
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）					人		
		地表水	地表水功能敏感性	F1 <input type="checkbox"/>		F2 <input type="checkbox"/>		F3 <input type="checkbox"/>		
			环境敏感目标分级	S1 <input type="checkbox"/>		S2 <input type="checkbox"/>		S3 <input type="checkbox"/>		
		地下水	地下水功能敏感性	G1 <input type="checkbox"/>		G2 <input type="checkbox"/>		G3 <input type="checkbox"/>		
			包气带防污性能	D1 <input type="checkbox"/>		D2 <input type="checkbox"/>		D3 <input type="checkbox"/>		
	物质及工艺系统危险性		Q 值	Q<1 <input checked="" type="checkbox"/>		1≤Q<10 <input type="checkbox"/>		10≤Q<100 <input type="checkbox"/>		Q>100 <input type="checkbox"/>
			M 值	M1 <input type="checkbox"/>		M2 <input type="checkbox"/>		M3 <input type="checkbox"/>		M4 <input type="checkbox"/>
P 值			P1 <input type="checkbox"/>		P2 <input type="checkbox"/>		P3 <input type="checkbox"/>		P4 <input type="checkbox"/>	
环境敏感程度		大气	E1 <input type="checkbox"/>		E2 <input type="checkbox"/>		E3 <input type="checkbox"/>			
		地表水	E1 <input type="checkbox"/>		E2 <input type="checkbox"/>		E3 <input type="checkbox"/>			
		地下水	E1 <input type="checkbox"/>		E2 <input type="checkbox"/>		E3 <input type="checkbox"/>			
环境风险潜势		IV <sup>+</sup> <input type="checkbox"/>		IV <input type="checkbox"/>	III <input type="checkbox"/>		II <input type="checkbox"/>		I <input checked="" type="checkbox"/>	
评价等级		一级 <input type="checkbox"/>		二级 <input type="checkbox"/>		三级 <input type="checkbox"/>		简单分析 <input checked="" type="checkbox"/>		
风险识别	物质危险性	有毒有害 <input checked="" type="checkbox"/>				易燃易爆 <input checked="" type="checkbox"/>				
	环境风险类型	泄漏 <input checked="" type="checkbox"/>				火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 <input type="checkbox"/>				
	影响途径	大气 <input checked="" type="checkbox"/>			地表水 <input checked="" type="checkbox"/>		地下水 <input type="checkbox"/>			
事故情形分析		源强设定方法		计算法 <input type="checkbox"/>		经验估算法 <input type="checkbox"/>		其他估算法 <input type="checkbox"/>		
风险预测与	大气	预测模型		SLAB <input type="checkbox"/>		AFTOX <input type="checkbox"/>		其他 <input type="checkbox"/>		
		预测结果		大气毒性终点浓度-1 最大影响范围__m						
				大气毒性终点浓度-2 最大影响范围__m						

评价	地表水	最近环境敏感目标，到达时间__h
	地下水	下游厂区边界到达时间__d
重点风险防范措施	<p>①医院所设医疗废物暂存场所必须与生活垃圾存放地分开，与人员活动密集区隔开。暂存场所设有防雨淋装置，基层高度要确保设施不受雨水冲击或浸泡。医疗垃圾必须采用双层防渗垃圾袋进行密封包装；暂存场所要有严密的密封措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防蝇、防鼠等安全措施；另外要设置专用医疗废物、危险废物警示标识。</p> <p>②加强污水处理设施的运行管理，废水预处理达标后排入市政管网，污水管道及污水处理设施应定期检查、维护和保养，避免管道堵塞，破裂等情况发生。</p> <p>③本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法(环发[2010]113号)》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的相关要求编制应急预案，发生泄漏、火灾、爆炸事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急预案，立即组织救援，并立即报告当地管理部门。</p>	
评价结论与建议	环境风险可接受	

注：“□”为勾选项，“”为填写项。

## 6、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规定“根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，将建设项目分为四类，详见附录 A。I 类、II 类、III 类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV 类建设项目不开展地下水环境影响评价。”根据该导则附录 A——地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V 社会事业与服务业——158、医院”中的“其他”的建设项目，本项目属于医院项目，地下水环境影响类别为 IV 类项目，故本项目不需要进行地下水环境影响分析。

## 7、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）可知，本项目占地规模为小型（ $1.096 < 5\text{hm}^2$ ），类别属于“其他行业”类别，为 IV 类项目，可不开展土壤环境影响评价工作，故不需要进行土壤环境影响分析。

表 7-25 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况	备注
影响识别	影响类型	污染影响型 <input checked="" type="checkbox"/> ；生态影响型 <input type="checkbox"/> ；两种兼有 <input type="checkbox"/>	/
	土地利用类型	建设用地 <input checked="" type="checkbox"/> ；农用地 <input type="checkbox"/> ；未利用地 <input type="checkbox"/>	土地利用类型图

	占地规模	(1.096) hm <sup>2</sup>				
	敏感目标信息	敏感目标 ( )、方位 ( )、距离 ( )				
	影响途径	大气沉降 <input checked="" type="checkbox"/> ; 地面漫流 <input type="checkbox"/> ; 垂直入渗 <input type="checkbox"/> ; 地下水水位 <input type="checkbox"/> ; 其他 ( )				
	全部污染物					
	特征因子	/				
	所属土壤环境影响评价项目类别	I类 <input type="checkbox"/> ; II类 <input type="checkbox"/> ; III类 <input type="checkbox"/> ; IV类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	敏感程度	敏感 <input type="checkbox"/> ; 较敏感 <input type="checkbox"/> ; 不敏感 <input checked="" type="checkbox"/>				
	评价工作等级	一级 <input type="checkbox"/> ; 二级 <input type="checkbox"/> ; 三级 <input type="checkbox"/>			/	
现状调查内容	资料收集	a) <input type="checkbox"/> ; b) <input type="checkbox"/> ; c) <input type="checkbox"/> ; d) <input type="checkbox"/>				
	理化特性				同附录 C	
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
现状监测因子						
现状评价	评价因子					
	评价标准	GB15618 <input type="checkbox"/> ; GB36600 <input type="checkbox"/> ; 表 D.1 <input type="checkbox"/> ; 表 D.2 <input type="checkbox"/> ; 其他 ( )				
	现状评价结论					
影响预测	预测因子					
	预测方法	附录 E <input type="checkbox"/> ; 附录 F <input type="checkbox"/> ; 其他 ( )				
	预测分析内容	影响范围 ( ) 影响程度 ( )				
	预测结论	达标结论: a) <input type="checkbox"/> ; b) <input type="checkbox"/> ; c) <input type="checkbox"/> 不达标结论: a) <input type="checkbox"/> ; b) <input type="checkbox"/>				
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障 <input type="checkbox"/> ; 源头控制 <input type="checkbox"/> ; 过程防控 <input checked="" type="checkbox"/> ; 其他 ( )				
	跟踪监测		监测点数	监测指标	监测频次	
信息公开指标						
	评价结论	可以接受				
注 1: “ <input type="checkbox"/> ”为勾选项, 可√; “( )”为内容填写项; “备注”为其他补充内容。						
注 2: 需要分别开展土壤环境影响评级工作的, 分别填写自查表。						

## 8、项目环保投资

本项目总投资 800 万元, 其中环保投资为 140.5 万元, 约占项目总投资的

17.56%，主要用于废水、固废（含危险废物）等处理设施的建设和污染治理，在建设单位经济可承受范围内。各项环保设施落实后，可使废水、废气等达标排放，不会对周边环境造成不良影响。因此，各环保设施在经济上可行。各项环保投资估算见下表 7-26。

**表 7-26 本项目环保投资一览表**

项目	污染源	拟采取的治理措施	数量	环保投资/ 万元
废水	综合污水（医疗废水、生活污水）	化粪池、隔油隔渣预处理后进入自建污水处理站处理	1套污水处理站及配套污水管网	126
废气	污水处理站恶臭	密闭构筑物、UV光解除臭、周边绿化带吸收	1	5
	备用发电机尾气	收集后经管道引至所在建筑楼顶排放	1	1
	厨房油烟	油烟净化装置处理后引至食堂楼顶排放	1	1
噪声	设备噪声	对设备进行合理布局；采用低噪声设备、采取减振、隔声等措施	/	2
固废	生活垃圾	集中收集，交由环卫清运处理	/	1
	废油脂及厨余垃圾	委托有相应处理能力的单位处理	/	0.5
	医疗废物	拟委托阳江市一达医疗废物回收处理有限公司处理	/	4
	检验废液			
	污水处理站污泥			
废UV灯管	交由相应危废资质单位处置	/		
合计				140.5

## 9、环境管理与监测计划

### (1) 环境管理

#### ①报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应完成环境保护设施竣工验收，并将竣工验收报告交由环保部门备案，备案完成后，方可正式投入使用。

项目建成后应严格执行排污申报制度。即定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或运营计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

#### ②污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

#### ③奖惩制度

卫生院可以设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

#### ④环境保护台账制度

建立环境保护台账制度，记录台账内容包括：年度环保工作计划、主要污染源汇总、环保设施汇总表、环保设施运行记录、环保检查台账、固体废物（包括危险废物）台账、废气日常监测台账记录等。

### (2) 监测计划

为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放状况，建设单位应委托有资质的环境监测单位定期对本项目污染源排放的污染物进行监测。

#### ①水污染源监测

监测点布设：新建污水处理设施总排放口

监测项目：废水量、pH 值、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数等。

监测频次：请监测单位定期对其排水进行监测，每半年一次，全年共 2 次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

#### ②污水处理站恶臭监测（无组织）

监测点：边界四周上风向布设一个点位、下风向布设三个点位。

监测项目：硫化氢、氨、臭气浓度。

监测频次：每半年一次，全年共 2 次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

#### ③边界噪声监测

监测点位：卫生院四周场界 1m 处。

测量：等效连续 A 声级。

监测频次：每半年一次，全年共 2 次。

测量方法：选在无雨的天气进行测量，传声器设置户外 1 米处，高度为 1.2~1.5 米。

### 10、环境保护措施汇总及三同时验收要求

本项目环保治理措施汇总及“三同时”验收要求见表 7-27。

表 7-27 项目“三同时验收”一览表

类别	污染源名称	污染物	主要环保措施	验收要求
废水	综合污水	COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群	化粪池、隔油隔渣池、污水处理站	《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准与三甲镇污水处理厂设计进水水质较严者
废气	污水处理站恶臭	氨、硫化氢、臭气浓度	密闭构筑物, UV 光解除臭, 周边绿化带吸收	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
	厨房油烟	油烟	油烟罩机收集油烟并引至高效油烟净化装置处理后通过烟道引上所在建筑物楼顶排放	《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001) 小型标准限值
	备用发电机废气	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物	经管道收集后经发电机房顶部 3m 高排放	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控点浓度限值
	带病原微生物的气溶胶	含病菌废气	加强通风、定期消毒	达到《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012) 表 1 各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准
	机动车尾气	CO、NO <sub>x</sub> 、THC	无组织排放, 绿化带吸	《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016) 中阶段第一类车型试验污染物的排放限值
	医疗废物暂存间恶臭	臭气浓度(无量纲)	医疗废物严格分类存放, 采用密闭胶桶收集并实行定期清运、清洁和喷洒除臭剂等	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值中的二级新建标准

噪声	设备噪声	噪声	选用低噪设备，设备做防震、减震措施，平面布置合理	各边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固废	生活垃圾		交环卫部门清运处理	资源化，无害化处理
	废油脂及厨余垃圾		交有相应处理能力的单位处理	
	医疗废物		交有资质单位处置	
	检验废液			
	废 UV 灯管			
	污水处理站污泥			

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容类型	排放源(编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果	
大气污染物	施工期	施工场地	扬尘	场地洒水	达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放限值
	营运期	污水处理站恶臭	氨、硫化氢、臭气浓度(无组织)	密闭构筑物,UV光解除臭,周边绿化带吸收	达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
		厨房油烟	油烟	油烟罩机收集油烟并引至高效油烟净化装置处理后通过烟道引上所在建筑物楼顶排放	《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)小型标准限值
		备用发电机废气	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物	经管道收集后经发电机房顶部3m高排放	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值
		机动车尾气	CO、NO <sub>x</sub> 、THC	无组织排放,绿化带吸收	《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016)中阶段第一类车型试验污染物的排放限值
		医疗废物暂存间恶臭	臭气浓度(无量纲)	医疗废物严格分类存放,采用密闭胶桶收集并实行定期清运、清洁和喷洒除臭剂等	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值中的二级新建标准

		带病原微生物的气溶胶	含病菌废气	加强通风、定期消毒	达到《医院消毒卫生标准》 (GB15982-2012)表1 各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准
水污染物	施工期	施工废水	石油类、SS等	经过沉淀处理之后用于施工场地抑尘洒水,不外排	对环境影响不大
	运营期	综合污水	COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N、动植物油、粪大肠菌群	经化粪池、隔油隔渣、新建污水处理站预处理,再通过市政污水管网进入三甲镇污水处理厂深度处理	达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准与三甲镇污水处理厂设计进水水质较严者
固体废物	施工期	生活垃圾	果皮、纸屑	交环卫部门处理	符合环保要求,对环境 影响不大
		建筑垃圾	土石方	加强管理,用于项目场地回填	
	运营期	病人生活	生活垃圾	交环卫部门清运处理	
		食堂厨房	废油脂及厨余垃圾	交有相应处理能力的单位处理	
		危险废物	废UV灯管	交有相应危废资质单位处置	
			医疗废物	交由阳江市一达医疗废物回收处理有限公司处理	
			污水处理站污泥		
检验废液					

噪声	施工期	施工噪声	施工机械	选用低噪声的施工机械和施工方式；设置临时隔声屏障；合理安排施工作业时间，加强监督管理	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。
	运营期	设备噪声		对设备进行合理布局；采用低噪声设备、采取减振、隔声等措施	各边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)
其他	无				
<p><b>生态保护措施及预期效果：</b></p> <p>项目周边无明显的生态敏感点，建设单位如严格按照相应的污染治理措施对项目的污染物进行治疗、控制，并保持治理设施的稳定运行，使污染物达标排放，则本项目在运营期间不会对周围的生态环境造成明显影响。</p>					

## 九、结论与建议

### 一、工程概况

阳春市三甲卫生院始建于 1958 年，位于阳春市三甲镇新市路 63 号（地理位置中心坐标为东经 111.500493°、北纬 22.064380°，地理位置图见附图 1），是一所集医疗、预防保健和计划生育服务于一体的医疗机构。卫生院创院初期占地面积约 10960m<sup>2</sup>，主要建筑有 1 栋 2 层门诊楼、1 栋 3 层行政楼、1 栋 3 层住院综合楼、1 栋 5 层新住院综合楼、3 栋 1 层宿舍楼、2 栋 2 层宿舍楼、1 栋 5 层宿舍楼及一个发电机房，设床位 80 张。

为进一步优化医疗资源，完善卫生院基础设施配套建设，卫生院于 2016 年拆除院内 1 栋 2 层宿舍楼及 1 栋 1 层宿舍楼，建设 1 栋 3 层新门诊综合楼。为此，卫生院委托环评单位进行编制了《阳春市三甲卫生院新门诊综合楼项目环境影响报告表》，并获得了阳春市环境保护局的批复（春环审[2016]139 号）。

由于 2016 年进行的环境影响评价主要针对新门诊综合楼的环境影响进行评价，且卫生院原有功能性建筑历经科室调整、设备更新、环保措施改进等变化，另外卫生院拟在住院综合楼病房内增设 16 张病床，同时新建一座一体化污水处理站处理院内产生的综合污水。为此，卫生院拟对全院现有及拟建设内容办理环境影响评价手续。

本项目建成后占地面积约 10960m<sup>2</sup>，主要建筑包括 1 栋 2 层公共卫生科、1 栋 3 层门诊综合楼、1 栋 4 层住院综合楼 A、1 栋 5 层住院综合楼 B、1 栋 3 层办公楼、5 栋 1 层宿舍楼、1 栋 2 层宿舍楼、1 栋 5 层宿舍楼及 1 个洗衣间、1 个停尸房、1 个备用发电机房、1 个医疗废物暂存间和 1 个保安室，总建筑面积约 9881.5m<sup>2</sup>。共设床位 96 张，医护人员 59 人，其他职工 46 人，其中 40 人在卫生院内住宿。开设的诊疗科目为预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、中医科，设有手术室，不设传染科、口腔科，日门诊量约 130 人次，设地面停车位 33 个。

### 二、环境质量现状评价结论

#### 1、大气环境质量现状结论

本项目处于阳江市阳春市三甲镇，所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准。根据广东省环境质

量考核状况网站查阅的资料可知，阳江市 2019 年环境空气中的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 的年均值、CO 日均值和 O<sub>3</sub> 最大 8h 均值都能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中二级标准的要求。说明本项目所在区域的环境空气质量良好。

## 2、水环境质量现状结论

本项目所在区域地表水体属于三甲河、潭水河，根据监测结果：三甲河、潭水河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类水质标准，说明该项目所在地地表水环境质量良好。

## 3、声环境质量现状结论

根据阳江市根据《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，项目所在区域为环境噪声 2 类区，声环境现状监测结果表明，项目四周边界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类声环境功能区。

# 三、环境影响评价结论

## 1、施工期环境影响分析结论

本项目主体工程已建成，拟建内容为新建一套污水处理站。本项目施工会产生少量的土方垃圾、废弃材料、生活垃圾、施工噪声、施工废水、扬尘等；但本项目施工期较短，对周围环境产生的影响轻微，且此影响具有暂时性，随着施工的结合该影响也即消失。但建设单位必须严格按照国家和当地有关法律法规，实行文明施工，创建绿色工地，将对周围环境的影响降低到最低、最轻。

## 2、运营期环境影响分析结论

### （1）大气环境影响评价结论

本项目产生的废气主要为污水处理站恶臭、院区带病原微生物的气溶胶、厨房油烟、备用发电机尾气、医疗废物暂存间恶臭、机动车尾气等。

#### a. 污水处理站臭气

本项目新建一套污水处理站，采用 A/O+MBR+紫外消毒工艺，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。污水处理设备为地上密闭构筑物，少量臭气经 UV 光解除臭后无组织排放，并在周围设置绿化带吸收无组织排放的臭气。边界恶臭浓度能够到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准要求。

#### b. 医院带病原微生物的气溶胶

本项目不设传染科，运营过程中产生的带病原微生物的气溶胶很少，通过加强通风、定期消毒，可符合《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）表 1 各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目利用推荐模型AERSCREEN分析得到，本项目评价等级为三级，不需要进一步预测和评价，同时NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S的短期贡献浓度未超过环境质量标准浓度限值，故无需设置大气环境保护距离。

#### c. 备用发电机尾气

备用发电机污染物产生量非常小，且通过运行时加强通风等措施，可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求，不会对环境造成不良影响。

#### d. 机动车尾气

地面停车场有较大的扩散空间，汽车尾气容易扩散。另外，地面停车场车辆并非集中进入或离开停车场，而是分散于不同时间和不同的停车位，因此，间歇性出现的汽车尾气经露天扩散及周围的绿化带吸收净化后，不会产生明显影响。

#### e. 医疗废物暂存间恶臭

卫生院设 1 个医疗废物暂存间，不含压缩功能。垃圾在存放过程中容易发酵产生臭气，主要污染物为 H<sub>2</sub>S 和 NH<sub>3</sub> 等气体。医疗废物室内存放，可避免日晒、风吹和雨淋，减少了臭气外传。另外，医疗废物严格分类存放，采用密闭胶桶收集并实行定期清运、清洁和喷洒除臭剂等，医疗废物交给阳江市一达医疗废物回收处理有限公司妥善处理。

#### f. 厨房油烟

医院食堂设油烟罩机收集油烟并引至高效油烟净化装置处理后通过烟道引上所在建筑物楼顶排放，排放浓度为 2.0mg/m<sup>3</sup>，可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准限值，对周围大气环境影响较小。

综合上所述，项目废气经治理措施处理后能达到相应的标准，即本项目排放的废气对周边环境及环境保护目标影响不大。

### （2）水环境影响分析结论

本项目外排废水主要为生活污水和医疗废水一同处理形成的综合废水。

本项目食堂废水经隔油隔渣池预处理，生活污水、医疗废水经化粪池预处理后经自建污水处理站进行处理，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准与三甲镇污水处理厂设计进水水质较严者，经市政污水管网排入三甲镇污水处理厂进行深度处理后排放，尾水进入三甲河，对三甲河影响较小。

### （3）声环境影响评价结论

本项目的噪声源主要来自各种设备的运行，噪声级约为 65~105dB（A）。通过采取相应的降噪措施，对噪声源采取预防措施、对传播途径实行控制，本项目各边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 2 类区限值，对项目内员工及周围声环境影响不明显。

### （4）固体废物影响评价结论

本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、废油脂及厨余垃圾、医疗废物、检验废液、污水处理污泥等。

本项目含生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理，废油脂及厨余垃圾委托有相应处理能力的单位处理。产生的医疗废物、检验废液和污水处理设施污泥，属危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间及污水处理站内，定期交由阳江市一达医疗废物回收处理有限公司处置。

本项目产生的固体废物采取上述处理措施后，不会对周围环境产生明显影响。

### （5）环境风险影响评价结论

本项目最大可信事故为污水处理设施发生故障，事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，污水不能达标而直接排放；二是虽然污水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的污染物排放水体，影响附近的水环境质量。

本项目综合废水（生活污水、医疗废水）产生量较少，项目发生废水事故排放时，污水中污染物浓度不大，少量排放不会对周围水体造成严重影响，对环境的影响属于可接受的范围内，但建设单位仍须尽量避免废水事故排放的发生。

在落实本报告提出的风险防范措施和事故应急措施后，可降低项目污水处理

设施发生故障的风险，同时可减缓发生废水事故排放时，项目对周边环境及受纳水体的影响。

### **3、产业政策相符性分析结论**

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定的鼓励类（第三十七、卫生健康中“5 医疗卫生服务设施建设”项目），其建设符合国家产业政策。

### **四、污染防治措施及建议**

为减轻项目营运期间对周边环境产生的不利影响，在做好上述污染防治措施的情况下，再强调以下几点：

1. 做好设备的维护和保养工作；随着设备的老化、噪声加大，应根据设备寿命定期更换；
2. 及时清运固体废物，保持院内外环境卫生清洁；
3. 项目施工、运营期间，建设单位必须注意与周边居民做好沟通协调工作，注意搞好环境治理，安全施工，防止或减轻本项目内外环境间的相互影响；
4. 建设单位必须按照本报告表中所述，切实做好各项环境保护措施，尽量使项目对环境的影响降到最低，实现项目建设与环境相互协调发展。

### **五、综合结论**

本项目符合国家和地方的产业政策，用地合法，选址合理。本次评价对项目的产排污情况进行了计算，分析了本项目对周边环境可能造成的影响，尤其对营运期中产生的污水、固体废物等污染进行了重点分析评价，并提出了相应的污染防治措施。建设单位在严格执行主体工程 and 环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，落实本报告表中提出的污染控制对策要求，使项目的运行管理满足环境保护规定要求的情况下，本项目的建设对环境将不会产生明显的影响。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

预审意见：

公 章

经办人：

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

经办人：

年 月 日

审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日

## 注释

本报告表应附以下附件、附图：

附图 1 项目地理位置图

附图 2 建设项目四至、噪声现状监测点位图

附图 3 项目四至现场图

附图 4 项目周边敏感点分布图

附图 5 项目平面布置图

附图 6 项目主要污染源估算模型计算结果截图

附图 7 阳江市水环境功能区划图

附图 8 项目所在地大气环境功能区划图

附图 9 项目所在地地下水环境功能区划图

附图 10 三甲镇污水处理厂纳污范围图

附图 11 三甲镇土地利用总体规划图

附图 10 广东省环境管控单元图

2、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。


根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2 项进行专项评价。

- 1、大气环境影响专项评价
- 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
- 3、生态影响专项评价
- 4、声影响专项评价
- 5、土壤影响专项评价
- 6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



附图 1 项目地理位置图

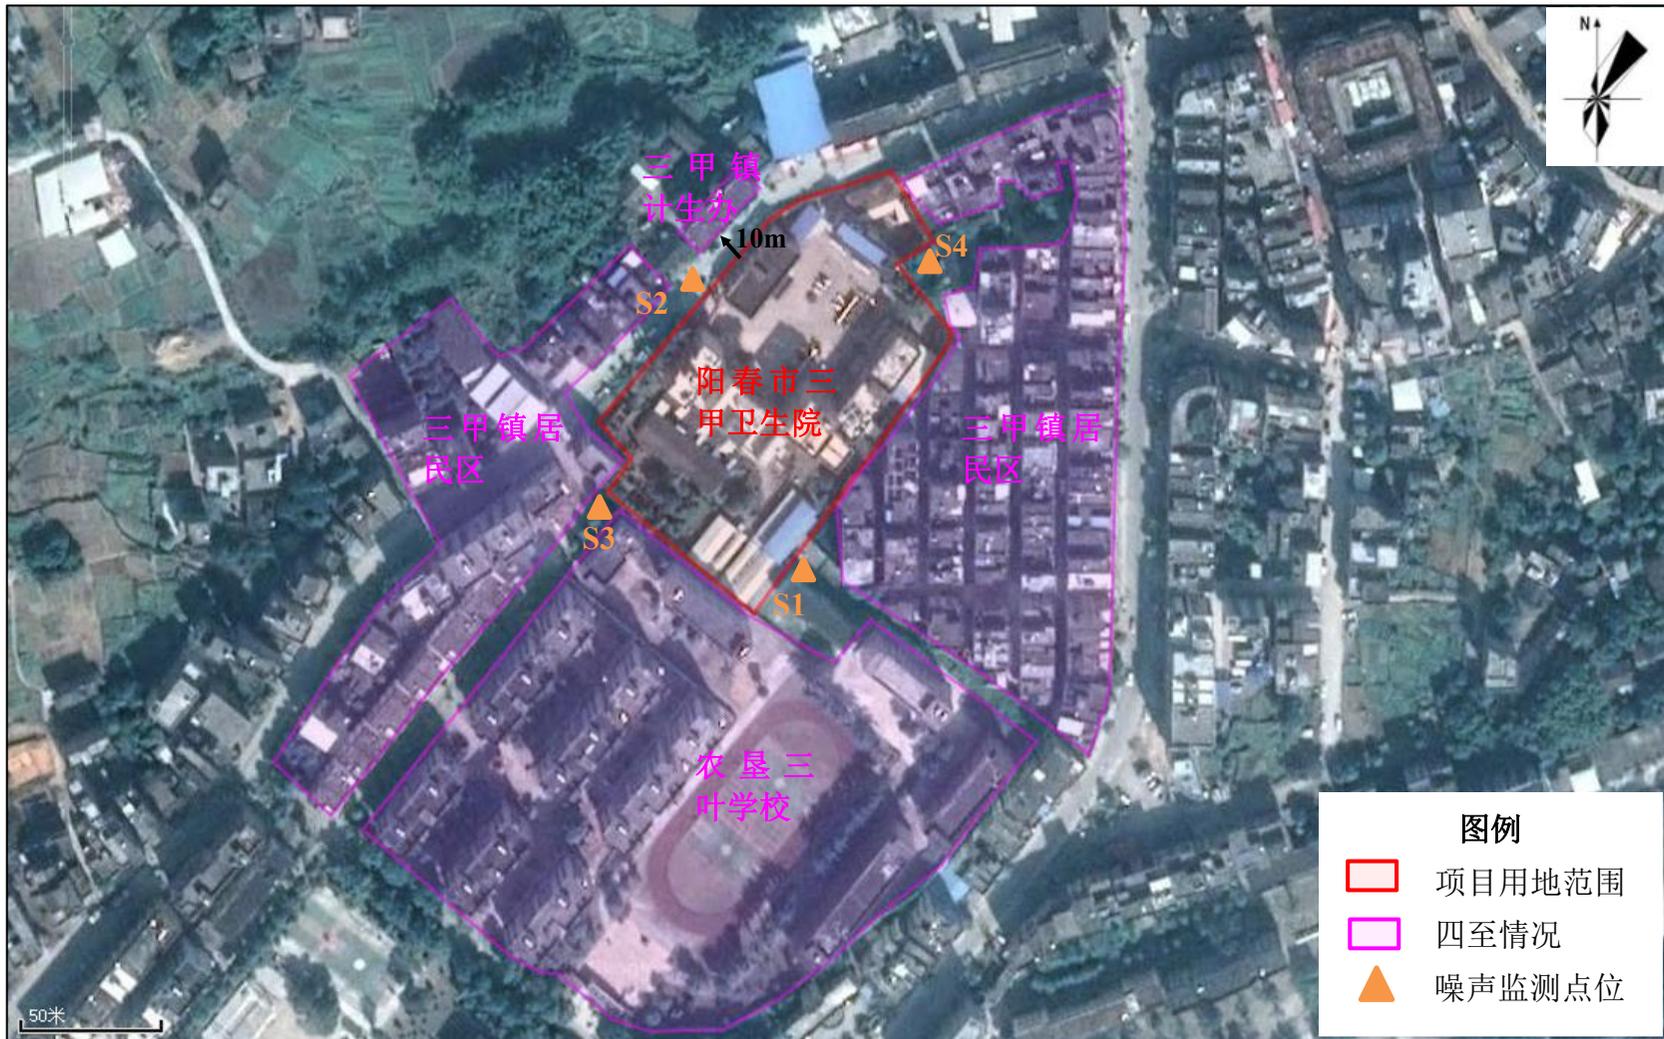

附图 2 项目四至、噪声现状监测点位图



西北面：三甲镇居民楼



南面：农垦三叶学校




东北面：三甲镇居民楼



西北面：道路

附图 3 项目四至现场图

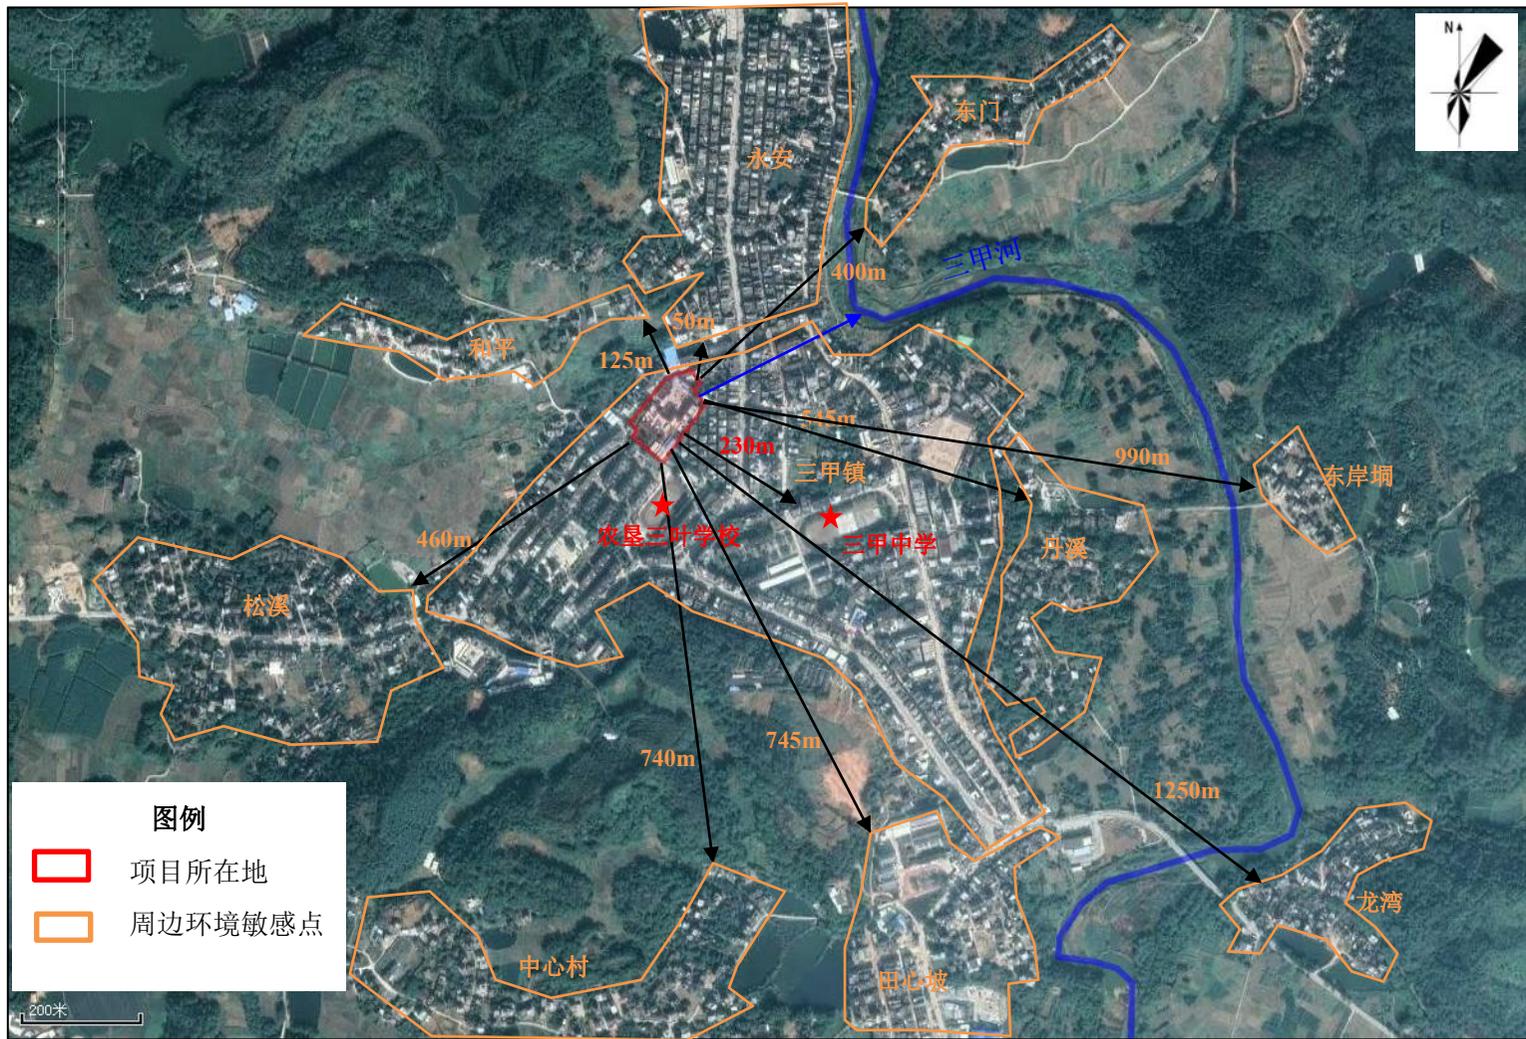

附图 4 项目周边敏感点分布图



附图 5 项目平面布置图

附图 6 主要污染源估算模型计算结果截图

**计算参数**

**气象参数**

最低环境温度:  最高环境温度:  °C

最小风速(m/s):  风度计高度(m):

**土地利用类型**

土地利用类型:

**区域湿度条件**

区域湿度条件:

**岸线熏烟**

岸线熏烟 岸线方向(°):  岸线距离(m):

**地形**

使用地形 (报告书时考虑地形,报告表时不考虑) 计算范围:

**其它选项**

农村城市选项:  城市人口(人):

限区类型:

高耗能行业(电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等)

下次计算不再弹出

**查看结果**

小数位数:


	污染源	评价因子	评价标准( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	$C_{\text{max}}$ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	$P_{\text{max}}$ (%)	$D_{10\%}$ (m)
1	矩形面源	H2S	10	0.0049	0.0493	/
2	矩形面源	NH3	200	0.1035	0.0518	/

**数据统计分析:**


矩形面源中NH3预测结果相对最大,浓度值为0.1035 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,标准值为200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,占标率为0.0518%,判定该污染源的评价等级为三级。



附图 7 阳江市水环境功能区划图

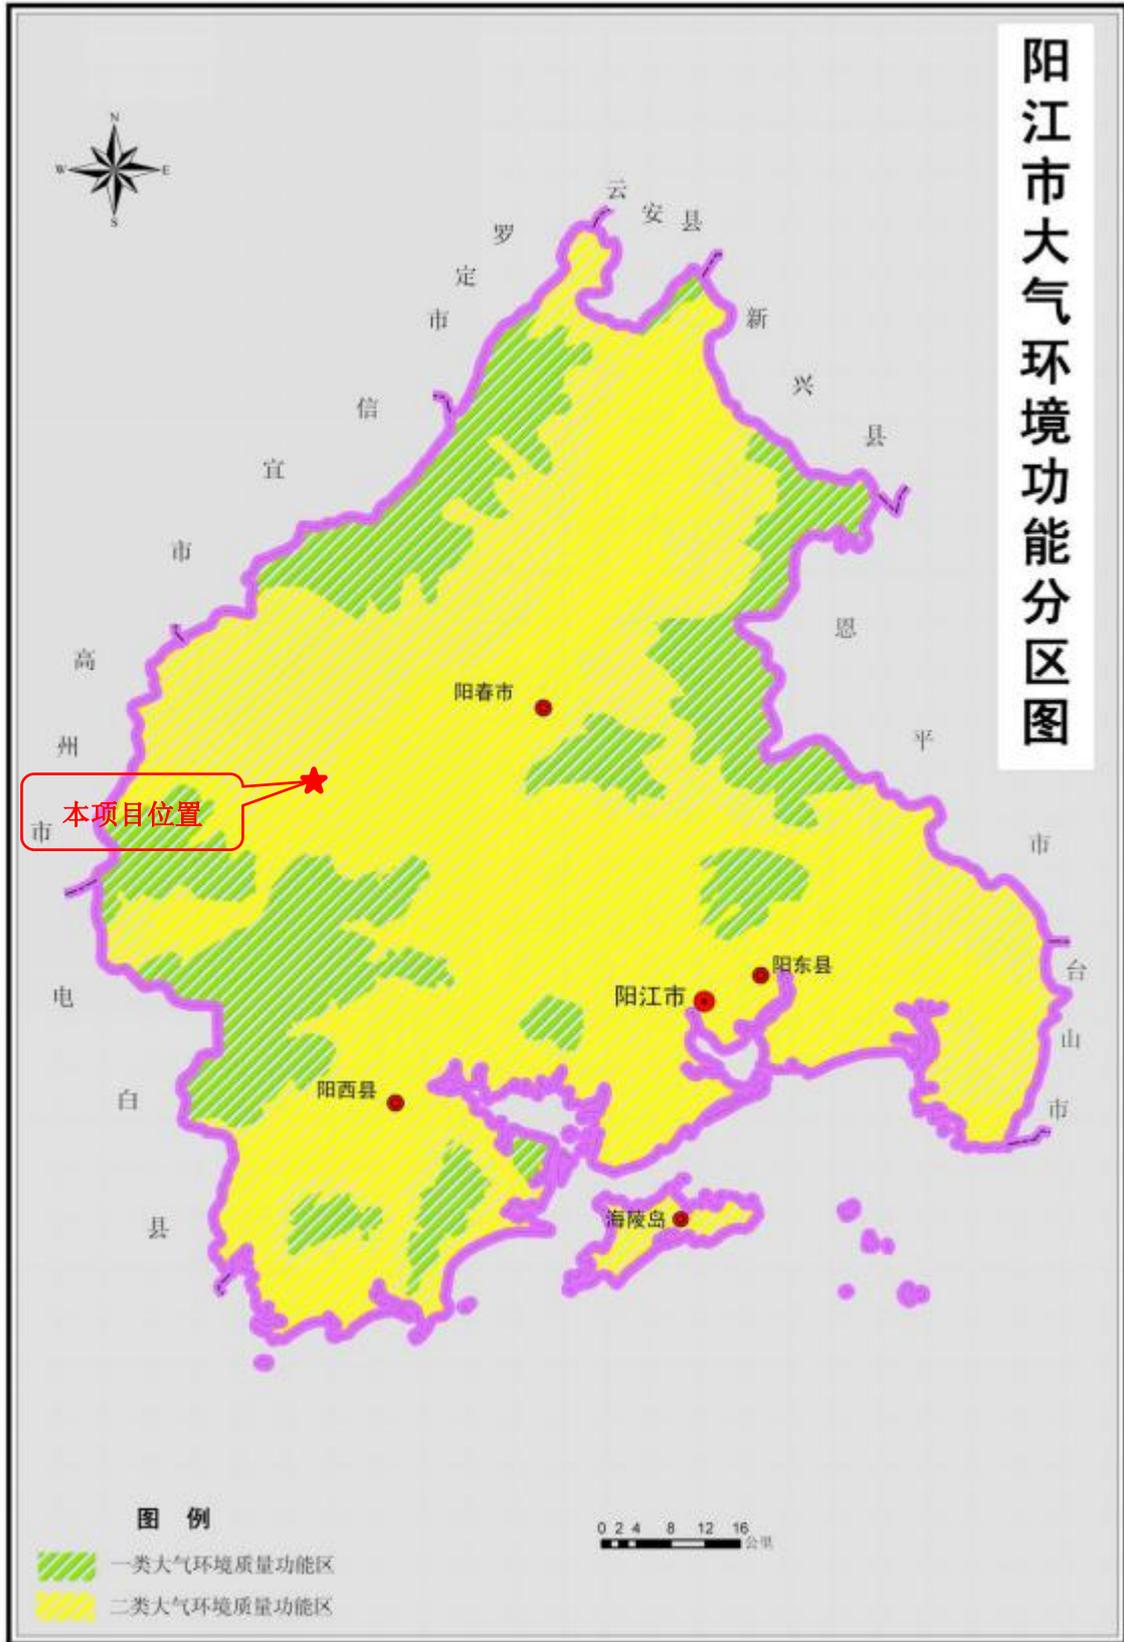

附图 8 阳江市大气环境功能区划图

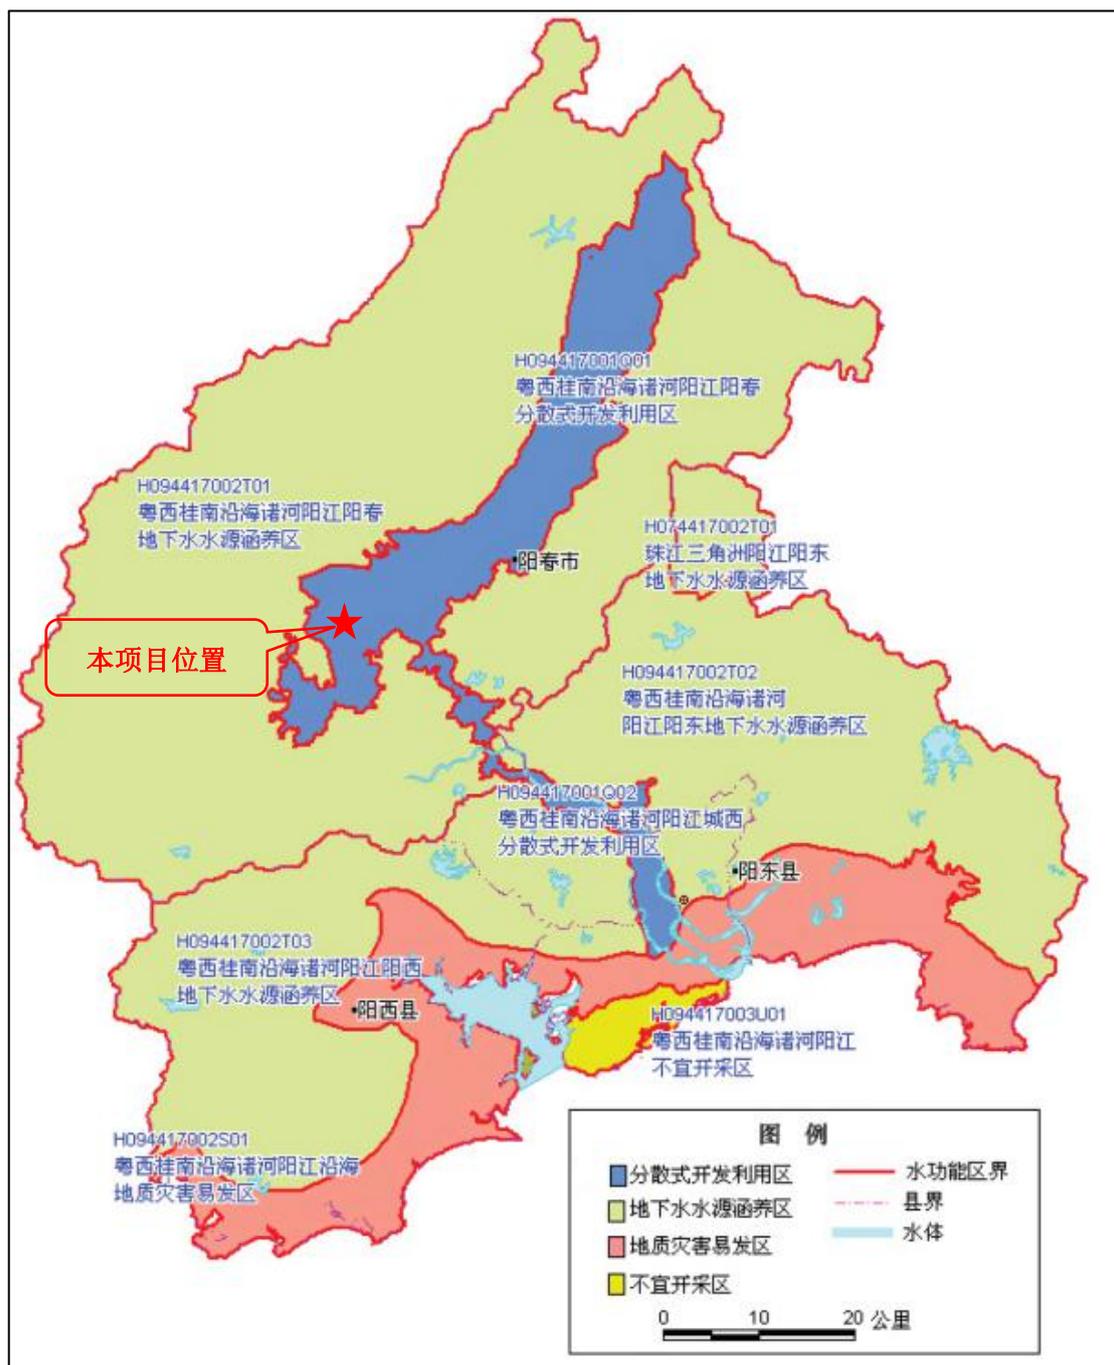

附图 9 阳江市地下水环境功能区划图



附图 10 三甲镇污水处理厂纳污范围图



